



# FOAMGLAS<sup>®</sup>

## Cahier des Charges


Dossier technique

**SYSTEME COMPACT FIXING FOAMGLAS<sup>®</sup>**

**Couverture en grands éléments métalliques à joint debout**

Edition janvier 2022

Validité jusqu'au 31/01/2025

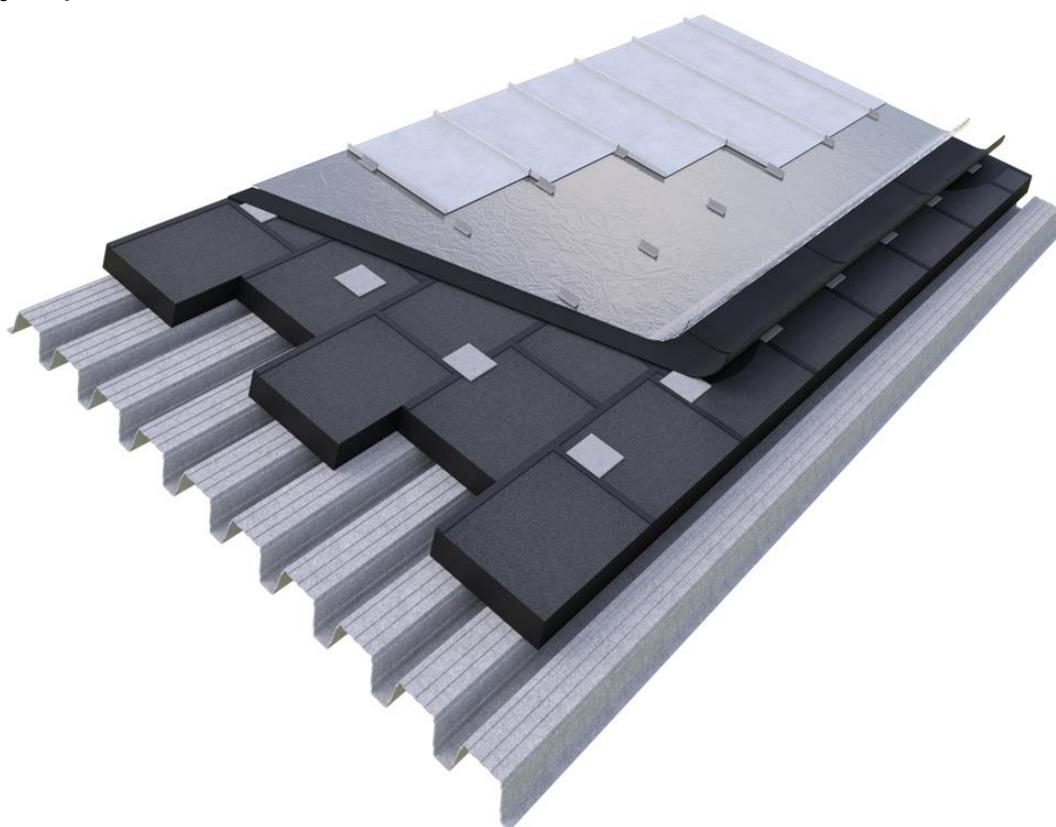

Ce procédé a fait l'objet d'une Enquête de Technique Nouvelle n° 21026808000024, valable jusqu'au 31/01/2025, dont les conclusions sont reconnues par l'ensemble des collaborateurs de SOCOTEC Construction.



# Sommaire

|                    |  |                       |
|--------------------|--|-----------------------|
| <b>1</b>           | <b>Principe</b>  | <b>Page 4</b>         |
| <b><u>1.1</u></b>  | <b><u>Système de fixation Compact Fixing</u></b>   | <b><u>Page 5</u></b>  |
| 1.1.1              | Collage à chaud  | Page 5                |
| 1.1.2              | Mise en œuvre  | Page 5                |
| <b>2</b>           | <b>Domaine d'application / destination</b>   | <b>Page 6</b>         |
| <b><u>2.1</u></b>  | <b><u>Éléments porteurs</u></b>  | <b><u>Page 6</u></b>  |
| 2.1.1              | Élément porteur en béton   | Page 6                |
| 2.1.2              | Élément porteur en tôles d'acier nervurées   | Page 6                |
| 2.1.2.1            | Cas des TAN perforées  | Page 6                |
| 2.1.2.2            | Cas des TAN pour les locaux à forte et très forte hygrométrie  | Page 6                |
| 2.1.3              | Élément porteur en bois et panneaux à base de bois sur versant plan<br><u>Prescriptions particulières sur éléments porteurs en bois et panneaux à base de bois</u>   | Page 7                |
| 2.1.3.1            |  | Page 7                |
| 2.1.3.2            | Cas particuliers locaux à forte et très forte hygrométrie  | Page 7                |
| 2.1.4              | Élément en panneaux bois CLT à usage structurel  | Page 9                |
| <b><u>2.2</u></b>  | <b><u>Hygrométrie et ambiance intérieure des locaux</u></b>  | <b><u>Page 10</u></b> |
| <b><u>2.3</u></b>  | <b><u>Climats</u></b>  | <b><u>Page 10</u></b> |
| <b><u>2.4</u></b>  | <b><u>Zones de vent</u></b>  | <b><u>Page 10</u></b> |
| <b><u>2.5</u></b>  | <b><u>Pentes et longueurs de versant</u></b>   | <b><u>Page 11</u></b> |
| 2.5.1              | Climat de plaine   | Page 11               |
| 2.5.2              | Climat de montagne   | Page 11               |
| <b><u>2.6</u></b>  | <b><u>Pose de l'isolant sur surface courbe</u></b>   | <b><u>Page 11</u></b> |
| <b><u>2.7</u></b>  | <b><u>Grands éléments métalliques en couverture : longues feuilles</u></b>   | <b><u>Page 11</u></b> |
| <b>3</b>           | <b>Matériaux</b>   | <b>Page 12</b>        |
| <b><u>3.1</u></b>  | <b><u>Feuilles métalliques</u></b>   | <b><u>Page 12</u></b> |
| <b><u>3.2</u></b>  | <b><u>Fixations et Pattes de fixation (joint debout)</u></b>   | <b><u>Page 12</u></b> |
| <b><u>3.3</u></b>  | <b><u>Écran de désolidarisation</u></b>  | <b><u>Page 12</u></b> |
| <b><u>3.4</u></b>  | <b><u>Membrane bitumineuse</u></b>   | <b><u>Page 13</u></b> |
| <b><u>3.5</u></b>  | <b><u>Plaquette métallique</u></b>   | <b><u>Page 13</u></b> |
| <b><u>3.6</u></b>  | <b><u>Bitume</u></b>   | <b><u>Page 14</u></b> |
| <b><u>3.7</u></b>  | <b><u>Colle PC® 11</u></b>   | <b><u>Page 14</u></b> |
| <b><u>3.8</u></b>  | <b><u>Plaques et panneaux FOAMGLAS®</u></b>  | <b><u>Page 14</u></b> |
| <b><u>3.9</u></b>  | <b><u>Ecran pare-vapeur</u></b>  | <b><u>Page 17</u></b> |
| <b><u>3.10</u></b> | <b><u>Étanchéité provisoire sur TAN</u></b>  | <b><u>Page 17</u></b> |
| <b><u>3.11</u></b> | <b><u>Bandes de pontage des TAN perforées</u></b>  | <b><u>Page 18</u></b> |
| <b>4</b>           | <b>Mise en œuvre</b>   | <b>Page 18</b>        |
| <b><u>4.1</u></b>  | <b><u>Pose de l'isolant FOAMGLAS®</u></b><br>Prescriptions particulières sur éléments porteurs en bois massif, panneaux à base de bois et panneaux CLT<br>Prescriptions particulières sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurés perforés | <b><u>Page 18</u></b> |
| 4.1.1              |  | Page 19               |
| 4.1.2              |  | Page 19               |
| <b><u>4.2</u></b>  | <b><u>Pose des plaquettes</u></b>  | <b><u>Page 20</u></b> |
| <b><u>4.3</u></b>  | <b><u>Pose de la membrane</u></b>  | <b><u>Page 21</u></b> |
| <b><u>4.4</u></b>  | <b><u>Pose des éléments de couverture en partie courante</u></b>   | <b><u>Page 21</u></b> |
| 4.4.1              | Pattes   | Page 21               |

|            |   |             |           |
|------------|---|-------------|-----------|
| 4.4.2      | Écran de désolidarisation et feuilles métalliques                     | Page        | 22        |
| <u>4.5</u> | <u>Exécution des points particuliers de la couverture</u>             | <u>Page</u> | <u>22</u> |
| <u>4.6</u> | <u>Élément de butée basse</u>   | <u>Page</u> | <u>24</u> |
| <u>4.7</u> | <u>Spécificités du Climat de montagne</u>                             | <u>Page</u> | <u>25</u> |
| 4.7.1      | Dimensionnement   | Page        | 25        |
| 4.7.2      | Choix du système d'étanchéité complémentaire                          | Page        | 25        |
| 4.7.3      | Etanchéité complémentaire renforcée sur chanlatte – altitude ≤ 2000 m | Page        | 25        |
| 4.7.4      | Etanchéité complémentaire renforcée sur chanlatte – altitude > 2000 m | page        | 26        |
| <b>5</b>   | <b>Fabrication / Conditionnement</b>                                  | <b>Page</b> | <b>26</b> |
| <u>5.1</u> | <u>Isolant FOAMGLAS®</u>  | <u>Page</u> | <u>26</u> |
| 5.1.1      | Description   | Page        | 26        |
| 5.1.2      | Contrôles de fabrication  | Page        | 27        |
| 5.1.3      | Conditionnement   | Page        | 27        |
| 5.1.4      | Stockage  | Page        | 27        |
| <u>5.2</u> | <u>Plaquettes</u>   | <u>Page</u> | <u>27</u> |
| <b>6</b>   | <b>Résultats d'essais</b>   | <b>Page</b> | <b>27</b> |
| <b>7</b>   | <b>Organisation de la mise en œuvre</b>                               | <b>Page</b> | <b>28</b> |
| <b>8</b>   | <b>Assistance au démarrage chantier</b>                               | <b>Page</b> | <b>29</b> |
| <b>9</b>   | <b>Données Environnementales et Sanitaires</b>                        | <b>Page</b> | <b>29</b> |
|            | <b>Annexes</b>  | <b>Page</b> | <b>30</b> |

## 1. Principe

La couverture en grands éléments métalliques à joint debout suivant le système Compact Fixing est une couverture chaude dont les éléments reposent sur les panneaux isolants supports non porteurs et d'une membrane bitume SBS soudée, sans fixations traversantes et ce, sans ventilation et sans lame d'air en sous-face des éléments de couverture en grands éléments métalliques à joint debout.

En effet, l'isolant employé, le verre cellulaire FOAMGLAS®, écran thermique, permet la réalisation d'une barrière étanche à la vapeur d'eau tout en étant support direct de la couverture métallique plane ou courbe.

Le système Compact Fixing fait office également d'écran de sous-toiture en climat de plaine, et d'étanchéité complémentaire en montagne. De plus, il assure une isolation thermique étanche à l'air.

Ce système s'adresse à des entreprises qualifiées d'étanchéité et de couverture.

Le présent Cahier des Charges vise l'emploi des produits FOAMGLAS® suivants :

- Plaques FOAMGLAS® nues
  - FOAMGLAS® T3+
  - FOAMGLAS® T4+
- Panneaux surfacés (préenduits de bitume) FOAMGLAS® READY et FOAMGLAS® READY BLOCK
  - FOAMGLAS® READY T3+ ou FOAMGLAS® READY BLOCK T3+
  - FOAMGLAS® READY T4+ ou FOAMGLAS® READY BLOCK T4+
  - Les panneaux FOAMGLAS® READY BLOCK sont également désignés par FOAMGLAS® READY sans modification de produit.

Ces panneaux isolants thermiques en verre cellulaire sont disposés en un ou plusieurs lits d'épaisseur minimale de 60 mm et totale maximum de 360 mm. Le ou les premiers lits (couches inférieures) sont composés de plaques de la gamme FOAMGLAS® nu. La couche supérieure est composée de panneaux surfacés ou nus.

Ces panneaux sont mis en œuvre aussi bien dans le cas de travaux neufs que de travaux de rénovation.

Les éléments porteurs admis sont le béton, les tôles d'acier nervurées, le bois ou panneaux dérivés du bois et panneaux structurel bois CLT.

Principe du système :

- Les panneaux isolants, en un ou plusieurs lits, sont collés au bitume sur l'élément porteur et surfacés au bitume. Tous les joints doivent être traités au bitume chaud.
- Des plaquettes métalliques sont ancrées et soudées sur le FOAMGLAS® surfacé.
- Une membrane bitumineuse armée est soudée en plein sur le bitume surfaçant le FOAMGLAS® et sur les plaquettes,
- Un écran de désolidarisation est fixé sur la membrane
- Des pattes à joint debout sont vissées dans la plaquette au travers de la membrane en bitume
- Une couverture métallique, de finition et de protection spécifique en sous face, à joint debout, assurant l'étanchéité finale à l'eau est mise en œuvre sur les pattes de fixations.

## 1.1 Système de fixation Compact Fixing

La liaison couverture/isolant support en verre cellulaire FOAMGLAS® sur élément porteur (béton, tôle d'acier nervurée, bois ou panneaux dérivés, panneaux structurel bois CLT) est réalisée selon le système décrit ci-dessous.


### 1.1.1 Collage à chaud

Les panneaux isolants sont collés en pleine adhérence à bain de bitume modifié, chaud, sur l'élément porteur, avec remplissage des joints au bitume. Les plaques nues sont ensuite surfacées d'un glacis de bitume sans fixations traversantes. Le surfacage au bitume n'est pas nécessaire avec l'utilisation des panneaux Ready ou Ready Block, déjà surfacés en usine.

### 1.1.2 Mise en œuvre

Des plaquettes métalliques sont ancrées et soudées sur l'isolant FOAMGLAS® surfacé. Une membrane bitumineuse armée (classe L4) est soudée en plein sur les plaquettes. Après interposition d'un écran de désolidarisation, les pattes fixes et coulissantes de la couverture métallique sont fixées mécaniquement aux plaquettes à l'aide de vis auto-perforantes protégées contre la corrosion et respectant les règles de mise en œuvre traditionnelle. La couverture métallique en grands éléments à joint debout est ensuite réalisée de façon traditionnelle.

Figure-n° 1 – système Compact Fixing grands éléments à joint debout

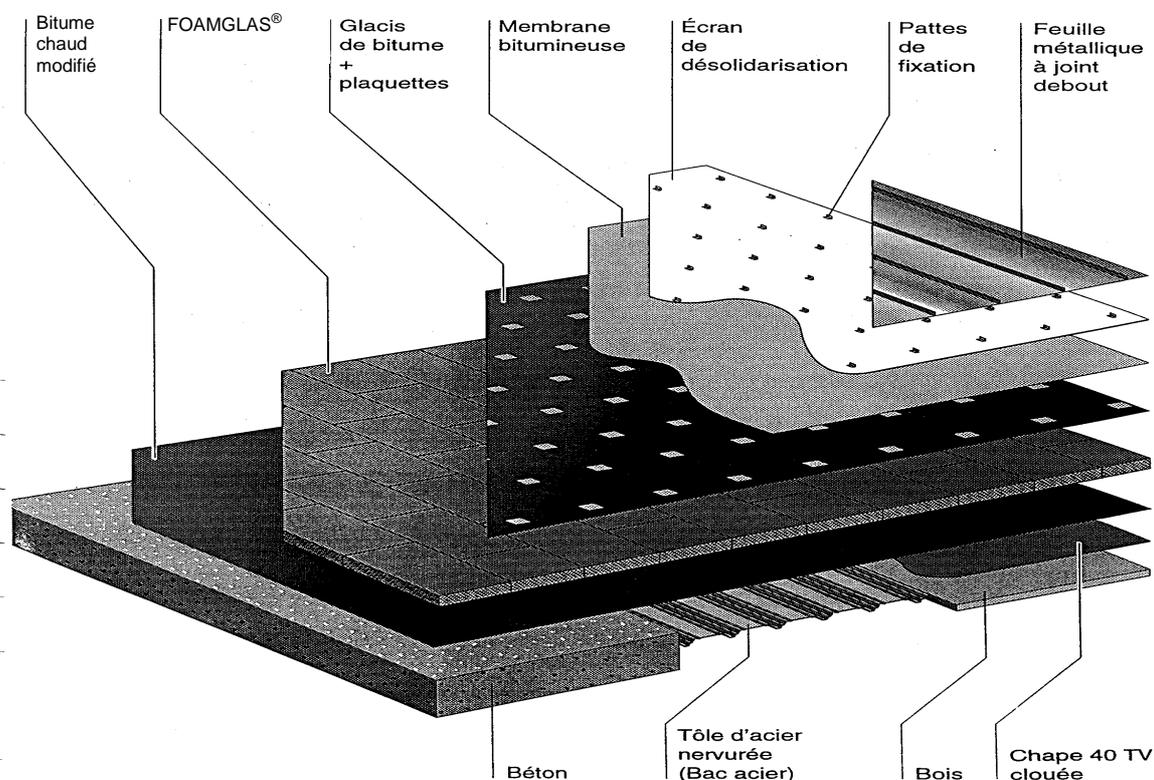

## **2. Domaine d'application / destination**

Sont définis dans ce chapitre, les domaines d'application et la destination du système Compact Fixing conçu, pour les travaux neufs et de rénovation, de couvertures en grands éléments métalliques à joint debout, de tous types de bâtiments de faible à très forte hygrométrie, quelle que soit leur destination, réalisés en France métropolitaine.

### **2.1 Eléments porteurs**

#### ***2.1.1 Élément porteur en béton***

Les éléments porteurs en béton de type A, B, ou C selon DTU 20.12 sont conformes aux normes NFP 84.204 (DTU 43.1), NFP 10.203 (DTU 20.12) ou à un Avis Technique favorable pour l'emploi en toiture (dalles armées de béton cellulaire).

Dans le cas de support en béton, l'élément porteur doit également présenter une pente minimale conforme à celle demandée dans les Normes et DTU de la série 40.41 ; 40.44 et 40.45 liés à l'élément de couverture métallique à joint debout. Toutefois en rénovation, dans le cas où l'élément présente une pente inférieure, il est alors nécessaire d'utiliser des panneaux isolants à pente intégré TAPERED (épaisseur minimale 60 mm et maximale 360 mm) permettant de créer cette pente minimale.

#### ***2.1.2 Élément porteur en tôles d'acier nervurées***

Ils sont conformes en tous points au NF DTU 43.3 P1, à un Document Technique d'Application particulier, ou au CPT Commun de l'*e-Cahier du CSTB 3537\_V2* de janvier 2009.

Le marquage CE des supports d'étanchéité est réalisé conformément à la norme NF EN 14782 et au Règlement Produits de Construction n° 305/2011.

##### **2.1.2.1 Cas des TAN perforées**

Les profils perforés le sont obligatoirement dans les âmes et sont mis en œuvre, selon les prescriptions du fabricant. Les perforations en plages ne sont pas autorisées.

##### **2.1.2.2 Cas des TAN pour les locaux à forte et très forte hygrométrie**

Les profils Hacierco ou similaires, perforés ou pleins, peuvent être mis en œuvre également en forte et très forte hygrométrie, lorsqu'ils sont revêtus au minimum d'une protection organique sur les deux faces de type KEYRON® 150 µm ou HAIREXCEL® 60 µm, ou équivalents, selon les prescriptions de la société fabricante des tôles d'acier nervurées

Les revêtements des TAN (sur les deux faces) devront répondre aux exigences minimales suivantes, concernant l'ambiance intérieure :

- Catégorie IV b (NF P 34-301),
- Catégorie CPI4 (NF EN 10169).

Dans tous les cas, la consultation des fabricants des tôles d'aciers nervurées est requise.

### 2.1.3 Élément porteur en bois et panneaux à base de bois sur versant plan

Ils sont conformes au NF DTU 43.4 P1 ou à un Document Technique d'Application particulier.

Sont autorisés également les panneaux OSB tels que définis dans les « Recommandations Professionnelles Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes à élément porteur en bois relevant du NF DTU 43.4 » (juillet 2014), au § 4.34.

Rappel des exigences pour les panneaux OSB :

- Les panneaux OSB sont définis dans la norme NF EN 300.
- Les tolérances dimensionnelles sont données dans la norme NF EN 300.
- Les panneaux OSB doivent satisfaire au minimum aux exigences de la norme NF EN 300, type OSB/3 ou OSB/4.
- A épaisseur égale et à module d'élasticité longitudinal supérieur ou égal, les portées à retenir sont celles prévues pour les panneaux de particules dans le DTU 43-4 P1-1. Les panneaux OSB sont posés dans le sens de leur module d'élasticité le plus élevé.
- L'épaisseur minimale des panneaux OSB est de 18 mm.
- La longueur maximale des panneaux OSB est de 2500 mm. Leur largeur maximale est 910 mm

#### 2.1.3.1 Prescriptions particulières sur éléments porteurs en bois et panneaux à base de bois

Le choix de l'épaisseur de l'isolant de la gamme FOAMGLAS® est déterminé par l'exigence thermique, le point de rosée étant calculé dans l'épaisseur de l'isolant.

Pour l'arrêt d'isolant, il est mis en œuvre une butée qui peut être une cornière métallique, sous forme d'un U asymétrique, fixé à l'élément porteur bois ou à base de bois, sur laquelle est appliqué un enduit d'imprégnation à froid (voir figure 9).

Pour la pose en plusieurs lits, chaque lit est posé en quinconce ; les joints de 2 lits successifs étant décalés.

#### 2.1.3.2 Cas particuliers des locaux à forte et très forte hygrométrie

En très forte hygrométrie, l'épaisseur minimale d'isolant doit être déterminée par une étude hygrothermique dynamique spécifique aux conditions de chantier, afin de s'assurer de l'absence de condensation dans l'élément porteur. L'épaisseur minimale ne peut pas être inférieure à 100 mm

Au-dessus de locaux de forte et très forte hygrométrie, la mise en œuvre des plaques de la gamme FOAMGLAS® peut se réaliser sur des éléments porteurs en bois massifs et panneaux de contreplaqués, et ce dans la mesure où l'élément porteur répond aux critères suivants :

a) Des bois massifs :

- Sans aubier de classe d'emploi 3a, de classe de service 2 et en durabilité naturelle selon la norme NF EN 350-2. Le fournisseur des bois doit s'engager sur l'absence d'aubier.

Répertoire 1 – Essences de bois sans aubier compatibles avec la classe d'emploi 3a, en durabilité naturelle

| Essence de bois        | Durabilité insecte, hors termite |
|------------------------|----------------------------------|
| Azobé                  | Oui                              |
| Bangkirai              | Oui                              |
| Basralocus (Angélique) | Oui                              |
| Bété                   | Oui                              |
| Bilinga                | Oui                              |

|  |     |
|--|-----|
| Bossé  | Oui |
| Cèdre  | Oui |
| Châtaignier                                  | Oui |
| Chêne (rouvre - pédonculé)                   | Oui |
| Cumaru                                       | Oui |
| Douglas d'Europe                             | Oui |
| Doussié                                      | Oui |
| Eucalyptus globulus                          | Oui |
| Garapa (Grapia)                              | Oui |
| Gonçalo alves (Muiracatiara)                 | Oui |
| Greenkeart                                   | Oui |
| Ipé (Ébène verte)                            | Oui |
| Iroko  | Oui |
| Jatoba                                       | Oui |
| Kapur  | Oui |
| Kosipo                                       | Oui |
| Lauan white                                  | Oui |
| Maçaranduba                                  | Oui |
| Makoré - Douka                               | Oui |
| Mélèze                                       | Oui |
| Mengkulang                                   | Oui |
| Meranti dark red (> 650 kg/m <sup>3</sup> )  | Oui |
| Meranti light red (< 650 kg/m <sup>3</sup> ) | Oui |
| Merbau                                       | Oui |
| Moabi  | Oui |
| Movingui                                     | Oui |
| Niangon                                      | Oui |
| Niové  | Oui |
| Padouk                                       | Oui |
| Pin maritime                                 | Oui |
| Pin noir d'Autriche et Laricio               | Oui |
| Pin sylvestre                                | Oui |
| Pitchpin                                     | Oui |
| Sapelli                                      | Oui |
| Sipo   | Oui |
| Tali   | Oui |
| Tatajuba                                     | Oui |
| Tuari  | Oui |
| Teck (de forêt naturelle)                    | Oui |
| Teck (de plantation)                         | Oui |
| Wacapou                                      | Oui |
| Western Red Cedar                            | Oui |

- Avec aubier de classe d'emploi 3a minimum, de classe de service 2 et en durabilité conférée (avec traitement) selon la norme NF EN 350-2.

Répertoire 2 – Essences de bois avec aubier compatibles avec la classe d'emploi 3a, en durabilité conférée (avec traitement)

| Essence de bois                                | Durabilité insecte, hors termite |
|--|----------------------------------|
| Pin sylvestre traité classe 4                  | Oui                              |
| Pin sylvestre traité classe 3b                 | Oui                              |
| Pin maritime traité classe 4                   | Oui                              |
| Pin maritime traité classe 3b                  | Oui                              |
| Pin noir d'Autriche et Laricio traité classe 4 | Oui                              |

b) Des panneaux de contreplaqué sous marque de qualité NF Extérieur-CTBX peuvent être employés sans restriction. Il s'agit de panneaux conformes à la norme NF EN 636 destinés à des emplois extérieurs (NF EN 636-3) avec collage classe 3 de la norme NF EN 314-2.

c) Protection contre la corrosion des fixations à l'élément porteur (selon le Rapport de mission du FCBA référencé au § B du Dossier Technique) :

- La protection contre la corrosion des pointes ou vis est effectuée par électro-zingage, galvanisation à chaud ou par l'utilisation de matériaux difficilement corrodables comme l'inox.
- En fonction de la classe de service retenue, le répertoire 3 ci-dessous indique les niveaux de protection minimale :

Répertoire 3 (en Forte et très forte hygrométrie)

| Diamètre (mm)                    | Classe de service (1) |           |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|
|                                  | 2                     | 3         |
| $\varnothing \leq 4$ mm          | Fe/Zn 12c             | Fe/Zn 25c |
| $\varnothing > 4$ mm             |                       | Fe/Zn 25c |
| (1) Au sens de l'Eurocode 1995-1 |                       |           |

Pour les ambiances particulièrement agressives, on utilise le Fe/Zn 40 ou de l'acier inoxydable.  
Ambiance agressive : milieu présentant une agressivité (corrosion chimique, aspersions corrosives, etc.) même de façon intermittente, par exemple piscines à fort dégagement de composés chlorés.  
 L'utilisation des pointes ou vis inox est obligatoire pour certaines essences dont les tanins sont particulièrement corrosifs comme le western red cedar ou le châtaignier.  
Remarque : l'utilisation de pointes ou vis inox rend obligatoire l'utilisation de l'inox pour les éléments métalliques en contact, pour éviter tout phénomène de dégradation par électrolyse.

*Dans tous les cas et plus particulièrement dans le cas des bâtiments à forte et très forte hygrométrie, le point de rosée doit être impérativement calculé dans l'épaisseur de l'isolant.*

### 2.1.4 Élément en panneaux bois CLT à usage structurel

Élément porteur constitué de panneaux en bois massif contrecollés type CLT, panneaux de grandes dimensions constitués de planches en bois massif, empilées en plis croisés et collées entre elles sur toute leur surface.

Ces procédés relèvent de l'Avis Technique qui vise favorablement les toitures terrasses avec étanchéité.

## **2.2 Hygrométrie et ambiance intérieure des locaux**

Le domaine d'emploi vise tous les locaux à faible, moyenne, forte et très forte hygrométrie selon la définition de l'annexe C du DTU 43.3 (NFP 84-206).

L'emploi de tôles d'acier nervurées perforées dans les ondes est admis sur locaux de forte et très forte hygrométrie : Il fait l'objet de dispositions spécifiques décrites § 2.1.2.2 et § 4.1.1.

Dans le cas des bâtiments en faible et moyenne hygrométrie, les supports bois sont conformes aux limites d'emploi du DTU 43.4 et des Avis Techniques de panneaux non traditionnels.

Dans le cas des bâtiments en forte et très fortes, on se reportera aux spécifiés définies au § 2.1.3.2 du présent document.

Sur dalles armées en béton cellulaire, on se reportera aux Avis Techniques spécifiques.

## **2.3 Climats**

Le système « Compact Fixing FOAMGLAS® » est visé aussi bien en climat de plaine qu'en climat de montagne.

En climat de montagne (caractérisé par une altitude > à 900 m), le système Compact Fixing FOAMGLAS® peut être employé avec des couvertures en grands éléments métalliques à joint debout conformément au Guide des Couvertures en Climat de Montagne, édition corrigée de juin 2011 du Cahier du CSTB 2267-1 (1988).

Le système « Compact Fixing FOAMGLAS® », de par sa conception, fait office d'étanchéité complémentaire au sens du Guide des couvertures en climat de montagne édition corrigée de juin 2011 du cahier 2267-1 (1988).

Pour les altitudes ≤ 2000 m, la pose système « Compact Fixing FOAMGLAS® » en climat de montagne est réalisé avec la mise en place d'une bande d'étanchéité complémentaire sur chanlatte trapézoïdale (cf. § 4.7.2 et § 3.4).

Bien que ces dispositions correspondent en partie courante (entre chanlattes) à une étanchéité complémentaire simple au sens du Guide des Couvertures en Climat de Montagne, édition corrigée de juin 2011 du Cahier du CSTB 2267-1 (1988), la présence du Foamglas collé à l'EAC en sous-face permet de considérer l'ensemble comme une étanchéité complémentaire renforcée au sens du Guide.

Les spécificités de mise en œuvre en climat de montagne sont précisées au § 4.7.

## **2.4 Zones de vent**

Le système de fixation « Compact Fixing FOAMGLAS® » peut être employé en toutes zones de vent et sur tous sites en France métropolitaine pour une hauteur de bâtiment inférieure ou égale à 20 m dans les conditions de la méthode simplifiée des règles NV65.

La densité des plaquettes doit être déterminée en fonction des charges qui s'appliquent à la toiture. Ainsi, le nombre de plaquettes « Compact Fixing FOAMGLAS® » doit être renforcé en rive de toit, à l'égout et au faitage.

L'espacement des plaquettes (mini 170 mm et maxi 500 mm) est fonction de l'entraxe des joints debout (environ 520 mm pour une largeur de feuille maxi 600 mm) et des contraintes de tenues au vent définies à partir des règles NV 65 modifiées en tenant en compte d'un vent perpendiculaire aux génératrices. La

valeur admissible au vent extrême de tenue à l'arrachement d'une plaquette « Compact Fixing » est de 57 daN.

En toutes circonstances, la densité des plaquettes « Compact Fixing » ne peut être inférieure à 4 plaquettes/m<sup>2</sup>. Ce qui correspond, par exemple, à un espacement des plaquettes de 480 mm pour un un entraxe des joints debout de 520 mm (largeur de feuille 600 mm).

Les plaquettes servant de supports aux pattes de fixation doivent également être disposées en partie courante conformément aux DTU des couvertures concernées et tenir compte des réductions d'espacement prescrites en rives, en égout, aux ressauts éventuels et autour des émergences.

Pour des hauteurs de bâtiments supérieures à 20 m, une étude particulière est réalisée sur demande auprès de la direction technique de Pittsburgh Corning France.

Le système compact Fixing Foamglas est limité au vent extrême selon les règles NV 65 modifiée :

- ⇒ 2284 Pa pour un entraxe des joints debout de 520 mm (largeur de feuille 600 mm) et d'un espacement de plaquette de 480 mm
- ⇒ 2633 Pa dans le cas d'un pare-vapeur cloué sur élément porteur bois ou panneau à base de bois (cf. § 4.1.1)
- ⇒ 3666 Pa dans le cas d'une étanchéité provisoire par la mise en place d'une membrane autoadhésif sur les tôles d'acier nervurée avant la pose du Foamglas (cf. § 3.7.2)

## **2.5 Pentes et longueurs de versant**

### ***2.5.1 Climat de plaine***

Le système peut être mis en œuvre sur toute pente admissible de la couverture associée jusqu'à 173% avec un minimum de 5%.

Pour les couvertures en voûte, on se référera au § 5.5.1 du DTU 40.41.

Les longueurs de versant sont limitées par les DTU de la série 40.41 ; 40.44 et 40.45.

### ***2.5.2 Climat de montagne***

Le système Compact Fixing, de par sa conception, faisant office d'étanchéité complémentaire au sens du Guide des couvertures en climat de montagne, édition corrigée de juin 2011 du Cahier CSTB 2267-1 de 1988, permet la réalisation de couverture ventilée en climat de montagne.

On se reportera aux paragraphes couverture en climat de montagne des DTU 40.41 ; 40.44 et 40.45 qui traitent de la mise en œuvre en climat de montagne.

## **2.6 Pose de l'isolant sur surface courbe**

Dans le cas de toiture à forte courbure, la dimension des plaques d'isolant doit être adaptée au rayon R de la toiture. On utilisera des plaques découpées de largeur L et d'épaisseur E selon la formule

$$R \geq \frac{E \times L}{0,003} \text{ (unités en mètre)}$$

Exemple

| Largeur L (cm)   | 45 |    |    | 30 |   |    | 22,5 |   |     |
|------------------|----|----|----|----|---|----|------|---|-----|
| Épaisseur E (cm) | 6  | 8  | 10 | 6  | 8 | 10 | 6    | 8 | 10  |
| Rayon R (m)      | 9  | 12 | 15 | 6  | 8 | 10 | 4,5  | 6 | 7,5 |

## **2.7 Grands éléments métalliques en couverture : longues feuilles**

Les longues feuilles métalliques à joint debout mises en œuvre sur le système Compact Fixing sont celles définies dans les DTU suivants :

- DTU 40.41 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles de zinc  
On se reportera au § 3.1.1 en ce qui concerne le traitement de la sous-face de la feuille de zinc.
- DTU 40.44 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en acier inoxydable étamé
- DTU 40.45 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en cuivre

Les couvertures en longues feuilles métalliques non traditionnelles nécessitent des dispositions spécifiques au système Compact Fixing qui doivent être admises dans un Avis Technique ou un Cahier des Charges visé par un Contrôleur Technique.

## **3. Matériaux**

Dans le chapitre suivant, sont décrits les matériaux utilisés dans le système Compact Fixing de Pittsburgh Corning France.

### **3.1 Feuilles métalliques**

Les caractéristiques des feuilles métalliques sont définies dans les D.T.U., Avis Techniques et Cahiers des Charges, ainsi que les conditions d'utilisation (atmosphère extérieure, région de vent, région climatique).

En climat de plaine, la largeur des feuilles métalliques est de 600 mm maximum soit un espacement des joints debout d'environ 520 mm.

Les feuilles métalliques en zinc sont protégées en sous-face. La nature et les caractéristiques de ce traitement, spécialement conçu pour la protection des feuilles de zinc vis à vis de la corrosion, doivent faire l'objet d'un accord du fabricant de feuilles de zinc et de Pittsburgh Corning France.

### **3.2 Fixations et pattes de fixation (joint debout)**

Ces pattes, fixes ou coulissantes, seront conformes aux prescriptions des DTU 40.41, 40.44 et 40.45, de leurs Avis Techniques ou de leurs Cahiers des Charges particuliers.

| <b>Nature métallique de la feuille</b> | <b>Nature métallique de la patte de fixation</b> | <b>Nature de la vis autoperceuse</b>      |
|--|--|---|
| Zinc                                   | Inox   | Acier cémenté, zingué, cadmié, inoxydable |
| Acier inoxydable étamé                 | Inox, Cuivre étamé                               | Acier inoxydable                          |
| Cuivre                                 | Cuivre, Inox                                     | Acier inoxydable                          |
| Aluminium                              | Aluminium, Inox                                  | Acier inoxydable                          |
| Acier prélaqué                         | Inox   | Acier inoxydable                          |
| Acier galvanisé                        | Inox   | Acier inoxydable                          |

Tableau 1 : définition de la nature des vis autoperforeuses.

Les fixations des pattes (joint debout) sur les plaquettes Foamglas sont définies ci-après :

Pour une toiture Zinc :

- **LR ETANCO PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn Ø4.2x25** – (Vis Autoperceuse, Tête Fraisée, Ø4.2mm en acier protégé électro-zingué, Pk > 240 daN sur acier 15/10e mm)
- **LR ETANCO DRILLNOX 4.5 TF/Tx25 InA2 Ø4.8x25** – (Vis Autoperceuse, Tête Fraisée, Ø4.8mm en acier Inoxydable (Bi-métal), corps acier Inoxydable Austénitique A2 (1.4301) résistance >30 cycles Kesternich, Pk > 240 daN sur acier 15/10e mm)

Pour une toiture Inox, Cuivre ou Aluminium :

- **LR ETANCO DRILLNOX 2.5 TF/Tx25 InA2 Ø4.8x25** – (Vis Autoperceuse, Tête Fraisée, Ø4.8mm en acier Inoxydable (Bi-métal), corps acier Inoxydable Austénitique A2 (1.4301) résistance >30 cycles Kesternich, Pk > 240 daN sur acier 15/10e mm)

### 3.3 Écran de désolidarisation

Il s'agira d'un non tissé de fibres synthétiques, imputrescible, de 100 g/m<sup>2</sup> minimum.

Cet écran a pour but de permettre une libre dilatation des feuilles métalliques et d'éviter le contact entre elles et la membrane bitumineuse.

Lorsqu'il a pour objet d'améliorer le comportement acoustique de l'ouvrage, l'accord du fabricant de feuilles métalliques devra être demandé.

### 3.4 Membrane bitumineuse

Membrane à base de bitume modifié SBS, identifiée dans un Avis Technique d'étanchéité :

- de résistance au poinçonnement I4 minimum (classement FIT – poinçonnement statique L4 minimum et poinçonnement dynamique D2 minimum),
- d'épaisseur minimale 3 mm,
- et mise en œuvre face supérieure grésée et face inférieure filmée.

Cette définition s'applique en climat de plaine.

En climat de montagne, cette définition concerne la ou les membranes de partie courante, et également les bandes mises en œuvre sur les chanlattes. Cf. § 4.7.3.

### 3.5 Plaquette métallique

Ces éléments, en acier galvanisé dégraissé de type Z 350 conforme à la norme N FP 34.310 après façonnage, seront de dimensions 150 x 150 x 1,5 mm et comporteront sur deux des cotés un retour cranté de 30 mm à enfoncer dans l'isolant FOAMGLAS®.

Les plaquettes sont livrées dégraissées.

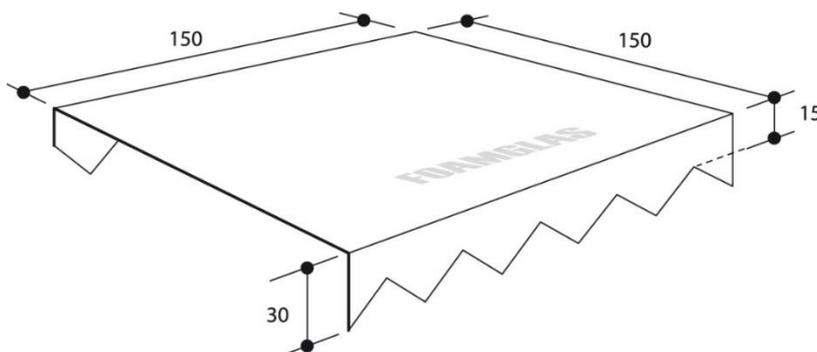


Figure n°2 – plaquette métallique

### 3.6 Bitume

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'isolant FOAMGLAS®, on utilisera du bitume chaud modifié exempt de bitume oxydé visé dans un Avis Technique ou Document Technique d'Application d'étanchéité qui permet l'adhérence complète de la plaque et le reflux dans les joints.

Le bitume est chauffé en fondoir thermostaté (avec régulateur de température). Dans le cas de tôle d'acier nervurée, le bitume sera placé dans un bac de trempage chauffé de manière à maintenir le bitume à température sur le lieu de pose.

Les températures de fusion et d'utilisation sont celles décrites dans les Fiches Techniques des bitumes. Le bac de trempage est situé, au plus, à 4 m du lieu de pose.

Conformément aux normes P84 série 200 (référence DTU série 43), aucun travail au bitume n'est entrepris lorsque le support est humide et/ou à une température inférieure à + 2 °C.

Sur le plan technique, le bitume oxydé peut être utilisé à partir du moment où tous les moyens, notamment les Equipements de Protection Individuelle, sont mis en place.

### 3.7 Colle PC® 11

Colle à froid monocomposant à base bitumineuse destiné à la fixation par points de l'écran de désolidarisation.

### 3.8 Plaques et panneaux FOAMGLAS®

Il s'agit de mousse de verre alumino-silicaté FOAMGLAS® (identifié dans l'Avis Technique en cours de validité). Ce produit isolant se présente sous forme de plaques de dimensions 60x45 cm et d'épaisseurs variables en fonction des exigences d'isolation thermique.

L'épaisseur minimale à utiliser pour cette application est 60 mm.

Les produits FOAMGLAS® sont des isolants thermiques en verre cellulaire selon la norme NF EN 13167 d'une composition totalement inorganique sans addition de liants, de résistance thermique garantie 25 ans, pare vapeur, et d'une stabilité dimensionnelle permettant le collage des panneaux isolants sur l'élément porteur et les panneaux entre eux.

Sur demande, les plaques nues peuvent être découpées en usine, en demi-plaques, bandes et chanfreins.

- Les panneaux FOAMGLAS® READY BLOCK ou FOAMGLAS® READY se composent de plaques FOAMGLAS® T4+, FOAMGLAS® T3+. Ils sont préenduits sur une seule face.
  - sur leur face supérieure : un revêtement par film polyéthylène de 15 µm (± 15 %), collé (en usine) au bitume,
  - sur leur face inférieure et les chants de panneaux : le verre cellulaire est nu,

- Dimensions des panneaux

|                           | Dimensions<br>mm | Epaisseur<br>mm | Conductivité<br>thermique W/m°C |
|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| FOAMGLAS® READY BLOCK T3+ | 600 x 450        | 50 à 200        | 0,036                           |
| FOAMGLAS® READY T3+       | 600 x 450        | 50 à 200        | 0,036                           |
| FOAMGLAS® READY BLOCK T4+ | 600 x 450        | 40 à 200        | 0,041                           |
| FOAMGLAS® READY T4+       | 600 x 450        | 40 à 200        | 0,041                           |
| FOAMGLAS® T3+             | 600 x 450        | 40 à 200        | 0,036                           |
| FOAMGLAS® T4+             | 600 x 450        | 40 à 200        | 0,041                           |

Tableau 2 ---- : dimensions et conductivités thermiques des plaques et panneaux de la gamme FOAMGLAS®

Il appartiendra à l'utilisateur de se référer au Certificat ACERMI de l'année en cours.

Il peut être découpé sur chantier en modules plus petits et ce pour répondre à des toitures cintrées ou complexes.

Une forme de pente peut être intégrée aux plaques de la gamme FOAMGLAS® TAPERED qui se composent de :

- Plaques nues FOAMGLAS® TAPERED T4+ ou T3+,
- Plaques revêtues FOAMGLAS® TAPERED READY BLOCK T4+ ou T3+.

Les dimensions utiles sont :

- L x l : 600 x 450 mm ;
- Epaisseurs au pas de 10 mm allant de (cf. tableau 3) :
- 60 à 200 mm pour le FOAMGLAS® TAPERED T3+ et T4+.

Les plaques de la gamme FOAMGLAS® TAPERED ont des caractéristiques identiques aux plaques et panneaux plats.

Les plaques à forme de pente TAPERED sont de pente standard 1,1 % - 1,67 % - 2,2 % -3,3 %- 6,6 %....

NB : Les plaques peuvent aussi être utilisées pour les reliefs.

Tableau 3 – Caractéristiques spécifiées des plaques de la gamme FOAMGLAS® (1)

| Caractéristiques spécifiées   | FOAMGLAS® T3+              | FOAMGLAS® T4+              | Méthode               |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Identification :  |                            |                            |                       |
| Dimensions et tolérances (mm)   |                            |                            |                       |
| - Longueur ( $\geq 2$ ) (mm)  | 600                        | 600                        | EN 822                |
| - Largeur ( $\geq 2$ ) (mm)   | 450                        | 450                        | EN 822                |
| - Épaisseur ( $\geq 2$ ) (mm)   | 50 à 200                   | 40 à 200                   | EN 823                |
| - Équerrage (mm/ plaque)  | $\geq 2$                   | $\geq 2$                   | EN 824                |
| - Planéité (mm)   | $\geq 2$                   | $\geq 2$                   | EN 825                |
| Masse volumique ( $\text{kg/m}^3$ ) ( $\square 10\%$ )  | 95                         | 115                        | EN 1602               |
| Mécanique :   |                            |                            |                       |
| Contrainte moyenne de rupture en compression sans écrasement (kPa)  | $\square 500$<br>CS(Y)\500 | $\square 600$<br>CS(Y)\600 | EN 826                |
| Classe de compressibilité (80 kPa - 80 °C)  | Classe D                   | Classe D                   | Guide UEAtc           |
| Résistance de service à la compression (2) :  |                            |                            |                       |
| • $R_{CS_{\text{mini}}}$ (MPa)  | 0,30                       | 0,36                       |                       |
| • $ds$ , avec l'épaisseur en mm (3) :   | (0,5 x épaisseur)          | (0,5 x épaisseur)          |                       |
| $ds_{\text{mini}}$ (%)  | 0,3                        | 0,3                        | (4)                   |
| $ds_{\text{maxi}}$ (%)  | 1,0                        | 1,0                        | (4)                   |
| Contrainte de rupture en traction perpendiculaire (kPa)   | TR $\geq 150$              | TR $\geq 150$              | EN 1607               |
| Thermique :   |                            |                            |                       |
| Conductivité thermique utile (W/(m.K))  | 0,036                      | 0,041                      | Certificats<br>ACERMI |
| Résistance thermique utile ( $(\text{m}^2.\text{K})/\text{W}$ )   | Cf. <i>tableau 5</i>       | cf. <i>tableau 5</i>       |                       |
| Réaction au feu, euroclasse :   |                            |                            |                       |
| - plaques nues  | A1                         | A1                         | (5)                   |
| - Panneaux préenduits de bitume   |                            |                            |                       |
| FOAMGLAS® READY BLOCK<br>ou FOAMGLAS® READY   | E                          | E                          | (6)                   |
| <p>(1) Et caractéristiques spécifiées des plaques FOAMGLAS® READY de dimensions 600 x 450 mm</p> <p>(2) La connaissance de la résistance critique de service et de la déformation de service permet au maître d'œuvre de dimensionner l'ouvrage en béton pour la circulation des chemins de nacelle de nettoyage des façades, des véhicules légers et des véhicules lourds, en tenant compte du revêtement d'étanchéité et de l'épaisseur des plaques de la gamme FOAMGLAS.</p> <p>(3) Dans tous les cas, la déformation <math>ds</math> est inférieure à 0,5 mm.</p> <p>(4) Selon l'annexe D de la norme NF DTU 20.12-1 et le <i>Cahier du CSTB 3230_V2</i> de novembre 2007.</p> <p>(5) Selon le Rapport de classement européen n° 17465B du WFRGENT NV de Gand (cf. § B du Dossier Technique).</p> <p>(6) Selon le Rapport de classement européen n° 18075E du WFRGENT NV de Gand (cf. § B du Dossier Technique)</p> |                            |                            |                       |
| Caractéristiques indicatives  | FOAMGLAS® T3+              | FOAMGLAS® T4+              | Méthode               |
| Contrainte moyenne de rupture en flexion (kPa)  | 400                        | 450                        | EN 1209               |
| Module d'élasticité en compression ( $\text{N/mm}^2$ )  | 900                        | 1000                       | EN 826                |
| Hygrothermiques :   |                            |                            |                       |
| Perméabilité à la vapeur d'eau  | Nulle                      | Nulle                      | EN 12086              |
| Absorption d'eau par immersion  | Nulle                      | Nulle                      | EN 1609 EN 12087      |
| Stabilité dimensionnelle :  |                            |                            |                       |
| - déformation résiduelle après stabilisation à + 80 °C et - 15 °C   | Nulle                      | Nulle                      | Guide UEAtc           |
| - incurvation sous gradient thermique   | Nulle                      | Nulle                      | Guide UEAtc           |
| Variations dimensionnelles :  |                            |                            |                       |
| Coefficient de dilatation thermique (°C)  | $9 \cdot 10^{-6}$          | $9 \cdot 10^{-6}$          | EN 14706              |
| <p>(1) Et caractéristiques indicatives des FOAMGLAS® READY, de caractéristiques identiques à celles des plaques planes.</p> <p>(2) Se reporter au <i>tableau 3</i> ci-dessous.</p>  |                            |                            |                       |

Tableau 4 – Épaisseur des plaques de la gamme FOAMGLAS® en fonction de l'ouverture haute de nervure (Ohn)

| Épaisseur des plaques | FOAMGLAS®   |                               |
|-----------------------|-------------|-------------------------------|
|                       | Ohn des TAN | Valeur de rupture en N (1)    |
| ≥ 50 mm               | ≤ 70 mm     |                               |
| ≥ 60 mm               | ≤ 100 mm    | 1 400 × 2 100 (1 140 × 1 710) |
| ≥ 70 mm               | ≤ 160 mm    | 1 300 × 1 900 (1 040 × 1 550) |
| ≥ 80 mm               | ≤ 200 mm    | 1 450 × 2 200 (1 160 × 1 810) |
| ≥ 90 mm               | ≤ 200 mm    | 2 000 × 2 600 (1 620 × 2 130) |

VDF : Valeur de rupture déclarée par le fabricant. VLF : Valeur limitée de rupture en porte à faux du fabricant.

(1) Valeurs de rupture en VDF pour les sens longitudinal □ transversal (L □ l) des plaques (et valeurs VLF en sens L □ l). Elles sont issues de l'essai de porte-à-faux du paragraphe 5 du CPT commun « Panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurées dont l'ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm », e-Cahier du CSTB 3537\_V2 de janvier 2009.

Tableau 5 – Tableau des résistances thermiques de la gamme FOAMGLAS® (1)

| ÉPAISSEUR (mm) | Résistance thermique R (m <sup>2</sup> K / W)  |  |
|----------------|--|--|
|                | FOAMGLAS® T3+,<br>READY T3+ et READY BLOCK T3+ | FOAMGLAS® T4+,<br>READY T4+ et READY BLOCK T4+ |
| 60             | 1,65   | 1,45   |
| 70             | 1,90   | 1,70   |
| 80             | 2,20   | 1,95   |
| 90             | 2,50   | 2,15   |
| 100            | 2,75   | 2,40   |
| 110            | 3,05   | 2,65   |
| 120            | 3,30   | 2,90   |
| 130            | 3,60   | 3,15   |
| 140            | 3,85   | 3,40   |
| 150            | 4,15   | 3,65   |
| 160            | 4,40   | 3,90   |
| 170            | 4,70   | 4,10   |
| 180            | 5,00   | 4,35   |
| 190            | 5,25   | 4,63   |
| 200            | 5,55   | 4,87   |

### 3.9 Ecran pare-vapeur

Dans le cadre d'utilisation des panneaux de FOAMGLAS® l'écran pare-vapeur n'est pas nécessaire.

### 3.10 Étanchéité provisoire sur TAN

Dans le cadre d'un chantier sur élément porteur en tôle d'acier nervurée pleine ou perforée dans les nervures, imposant la nécessité d'une mise hors d'eau plus rapide que le planning de mise en œuvre du complexe de toiture, une étanchéité provisoire peut être envisagée.

La seule membrane testée pour cet emploi est la membrane bitumineuse IKO VAP STICK ALU GR, fabriquée par la société IKO. Présentant une sous-face autoadhésive, elle est collée en plein, sans primaire, sur les tôles d'acier nervurées.

L'utilisation de cette membrane autoadhésive, comme étanchéité provisoire sur bac acier, est limitée :

- à une dépression au vent extrême, selon les Règles NV 65 modifiées, de 3666 Pa,
- sur élément porteur en tôle d'acier nervurée présentant une largeur minimale des plages correspondant à 65 % du pas des nervures. Cf. figure 4.

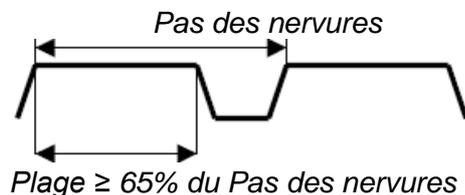


Figure 3 : Géométrie des TAN compatibles avec le procédé Compact Fixing Foamglas

Cette définition de TAN correspond à la TAN de référence « ALTEO 49.950 » de BACACIER.

La température de l'élément porteur ne devra pas être inférieure à 5°C. La membrane bitumineuse autoadhésive sera déroulée dans le sens des nervures et collée sur les plages de la TAN par autoadhésivité et soigneusement marouflée.

### **3.11 Bandes de pontage des TAN perforées**

Le pontage des ouvertures hautes de nervure (cf. § 4.1.2) est réalisé par une bande de pontage adhésive aluminium (exempt de bitume ou de butyle), type Bande de Pontage adhésivée ALU ETANCO. Elle doit présenter une largeur minimum de + 30 mm par rapport à l'ouverture haute de nervure de la TAN.

Ces bandes de pontage peuvent également être pourrnt être remplacées par des bandes découpées dans la membrane d'étanchéité autoadhésive décrite au § 3.10.

## **4. Mise en œuvre**

La mise en œuvre du système Compact Fixing se fait sur un élément porteur qui doit être conforme aux DTU cités au § 2.1 et au dossier technique de l'Avis Technique de l'isolant FOAMGLAS®. Les plaques FOAMGLAS® ne peuvent être appliquées que sur une surface propre et sèche.

### **4.1 Pose de l'isolant FOAMGLAS®**

Pendant la mise en œuvre, les plaques doivent être protégées des intempéries et le revêtement d'étanchéité, ou sa première couche, doit être exécuté à l'avancement.

La pose des plaques et panneaux sera effectuée en conformité avec l'Avis Technique FOAMGLAS® en cours de validité ; c'est à dire collés, jointoyés et surfacés au bitume chaud modifié.

Le bitume sera chauffé pour obtenir un bitume fluide qui permet l'adhérence complète de la plaque et le reflux dans les joints.

Les températures de fusion et l'utilisation sont celles décrites dans les Fiches Techniques des bitumes. On utilisera, obligatoirement, un fondoir avec régulateur de température (thermostat) afin de respecter les caractéristiques du bitume explicitées dans sa Fiche Technique.

Conformément aux normes P84 série 200 (référence DTU série 43), aucun travail au bitume n'est entrepris lorsque le support est à une température inférieure à + 2 °C.

Les panneaux sont posés en rangées parallèles à joints en quinconces, de préférence le long coté parallèle à la pente. Les panneaux de FOAMGLAS® peuvent se poser en un ou plusieurs lits.

Lors de la pose en plusieurs lits : le ou les premiers lits sont composés de plaques de Foamglas nues. Le dernier lit peut être constitué de plaques nues recevant un glacis de bitume ou de panneaux déjà surfacés en usine.

#### 4.1.1 Prescriptions particulières sur éléments porteurs en bois massif, panneaux dérivés du bois et panneaux CLT.

Sur l'élément porteur en bois massif et panneaux CLT, une feuille de bitume modifié SBS, apte au collage à l'EAC exempt de bitume oxydé, est :

- ⇒ Déroulée et clouée sur le support par clous à tête large selon le NF DTU 43.4 P1 ou un Document Technique d'Application, jusqu'à une dépression au vent extrême en système apparent de 2 633 Pa ;
- ⇒ Posée à large recouvrement (10 cm au minimum) ou à joints soudés de recouvrement 6 cm au minimum selon le Document Technique d'Application du revêtement d'étanchéité.

Sur panneaux à base de bois uniquement, les plaques de la gamme FOAMGLAS® peuvent être collées directement, moyennant la mise en œuvre d'un EIF préalable. Le pontage des joints des panneaux porteurs est nécessaire, par feuille de bitume modifié SBS de largeur 0,20 m soudée, de recouvrement

Les plaques FOAMGLAS® sont ensuite collées à plein bain de bitume comme décrit dans le § 4.1. et conformément aux Avis Techniques FOAMGLAS® et FOAMGLAS® Tapered en vigueur.

#### 4.1.2 Prescriptions particulières sur éléments porteurs en tôles d'acier nervurés perforées

Dans le cas des tôles d'acier à nervures perforées, il est mis en œuvre un absorbant acoustique. Les nervures sont ensuite pontées avec une bande de pontage (cf. §3.11) dont la fonction principale est d'éviter que l'EAC ne coule par les nervures perforées des bacs.

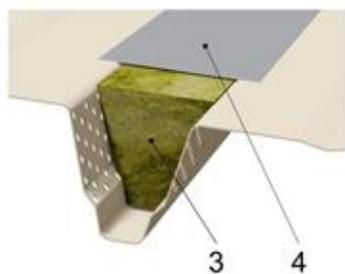


Figure 4.1 barette de laine

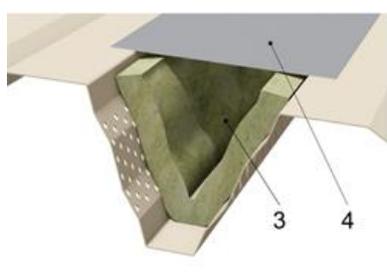


Figure 4.2 matelas souple

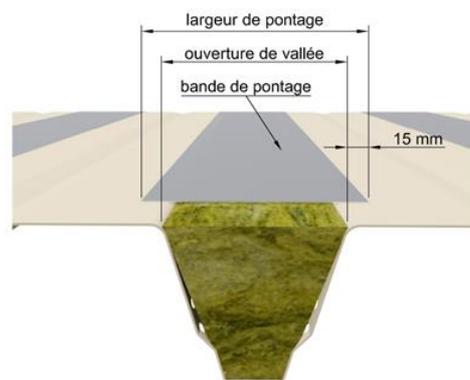


Figure 4.3 mise en place bande de pontage

3 Absorbant acoustique laine de roche  
4 Bande de pontage

3 Feutre acoustique  
4 Bande de pontage

Figures 4 – Mise en place de l'absorbant acoustique et de la bande de pontage

L'absorbant acoustique sera constitué de :

- Soit une barrette de laine de roche de densité minimale de 90 kg/m<sup>3</sup> découpée en forme de trapèze aux dimensions des ondes. La société LR ETANCO propose ce type de produit.
- Soit un matelas souple plié dans les nervures. Ce matelas est constitué de laine de verre de faible densité, en épaisseur de 30 mm ou 50 mm, de type PANOLENE Bardage V N ou similaire.

Le pontage sera réalisé par une bande de pontage définie au § 3.11. Elle doit dépasser de 15 mm minimum de part et d'autre de l'ouverture haute de nervure de la TAN.

Les plaques FOAMGLAS® sont ensuite collées à plein bain de bitume comme décrit dans le § 4.1. et conformément aux Avis Techniques FOAMGLAS® et FOAMGLAS® Tapered en vigueur.

## **4.2 Pose des plaquettes**

Une fois la mise en œuvre de l'isolant terminée, on réalise un calepinage des plaquettes (traçage au cordeau) sur le glacis de bitume refroidi (panneaux nus) ou bien directement sur les panneaux présurfacés FOAMGLAS® READY ou FOAMGLAS® READY BLOCK en fonction de l'étude de dimensionnement du procédé.

Le calepinage nécessite une coordination entre l'équipe de pose de l'isolant, des plaquettes et de la membrane, et celle qui va fixer la couverture à l'aide des pattes de fixations.

Pour rappel, la densité des plaquettes est au minimum égale à 4/m<sup>2</sup>.

Les plaquettes servant de supports aux pattes de fixation doivent être disposées en partie courante conformément aux DTU des couvertures concernées et tenir compte des réductions d'espacement prescrites en rives, aux ressauts éventuels et autour des émergences.

Le traçage vérifié, on vient positionner les plaquettes au centre de chacune des intersections de calepinage, en enfonçant légèrement les crans des plaquettes sur 3 ou 4 mm dans l'épaisseur du bitume. Les plaquettes sont positionnées pour que les retours crantés soient disposés perpendiculairement au sens de la pente de la couverture.

Ensuite, à l'aide d'une flamme de chalumeau, on réchauffe la sous-face de la plaquette et le glacis de bitume.

Enfin, avec un outillage adapté, on encastre définitivement la plaquette dans l'épaisseur de l'isolant FOAMGLAS® (sur toute la hauteur des retours 30 mm).

Les raccords de rive, d'égout et de faitage sont fixés conformément au § 4.5.

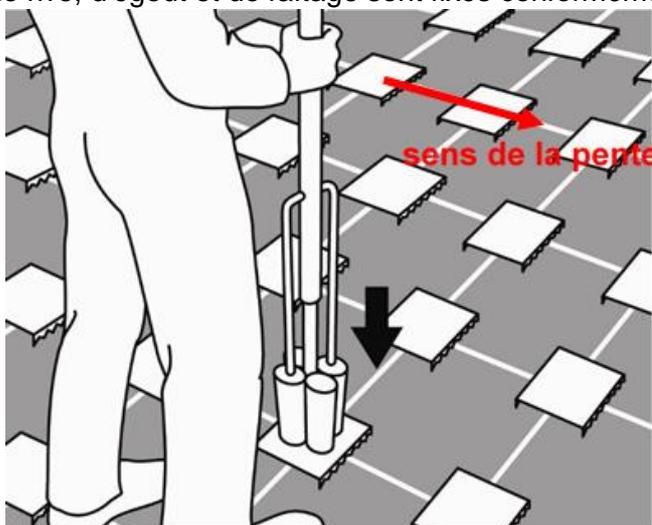


Figure 5 : Encastrement des plaquettes crantées dans le FOAMGLAS® surfacé

### **4.3 Pose de la membrane**

Une fois les plaquettes posées, on soude en plein la membrane bitumineuse définie au chapitre matériaux, § 3.4. Les recouvrements longitudinaux et transversaux, de 60 mm minimum, sont soudés.

Cette membrane associée aux plaquettes fait partie du dispositif destiné à fixer la couverture métallique par l'intermédiaire des fixations ponctuelles (pattes coulissantes et fixes), afin d'assurer en premier lieu sa résistance aux effets dus au vent.

Elle doit être raccordée aux rives, égouts, émergences, chéneaux et évacuations d'eaux pluviales.

Cette membrane ne se substitue en aucun cas à l'étanchéité due par la couverture métallique.

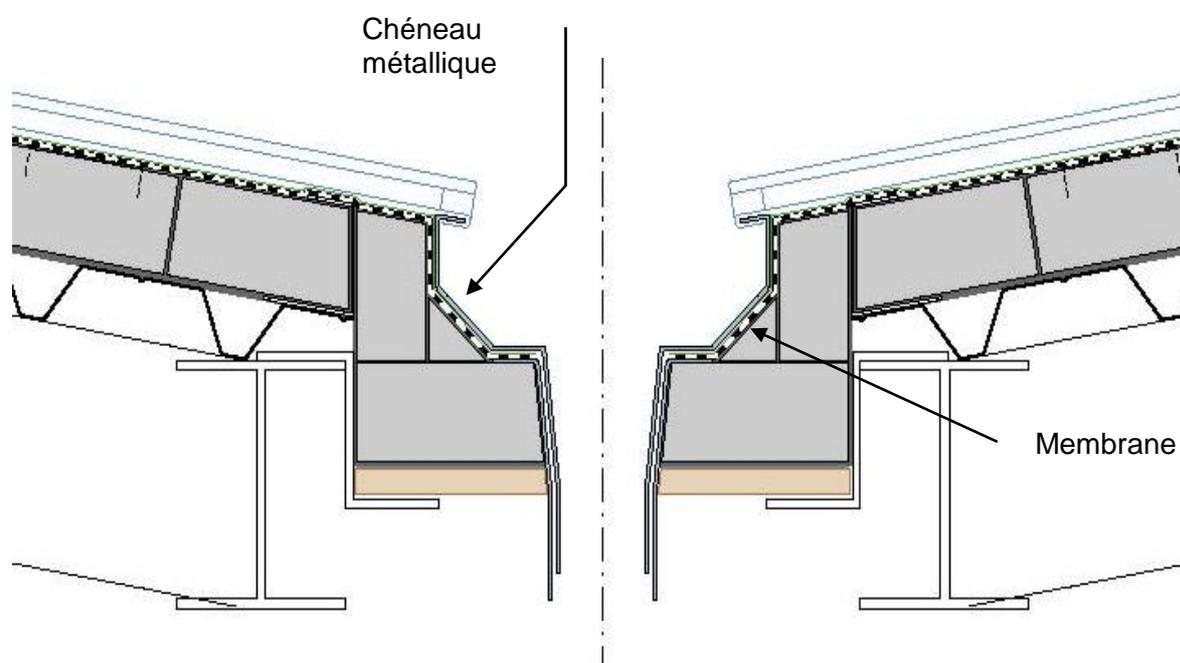


FIGURE-N° 6 – CHÉNEAU

### **4.4 Pose des éléments de couverture en partie courante**

#### **4.4.1 Pattes**

Un calepinage sera de nouveau réalisé, conforme à celui défini au § 4.2.

On se reportera aux DTU, Avis Techniques ou Cahiers des Charges correspondant à chacun des éléments de couverture défini dans le chapitre matériaux, pour ce qui est de la mise en œuvre.

Les pattes de fixations coulissantes et fixes sont positionnées et fixées aux plaquettes au travers de la membrane, à l'aide de vis autoportantes définies au § 3.2 et suivant la densité définie selon le §2.4 et dans les DTU des couvertures concernées (en partie courante, rive et égout), Avis Techniques et Cahiers des Charges en fonction des régions de vent et des sites.

#### 4.4.2 Écran de désolidarisation et feuilles métalliques

L'écran de désolidarisation est découpé à la largeur de la feuille métallique de couverture.

L'écran de désolidarisation est déroulé et positionné, il est maintenu provisoirement par plots de colle PC® 11 (Pittsburgh Corning France) (schéma 1).

Plots de diamètre d'environ 5 cm espacés tous les 500 mm le long de cet écran.

Mise en place de la feuille métallique de couverture (schéma 2).


Les pattes de fixation sont positionnées et fixées aux plaquettes (schéma 3).

Un nouveau lé d'écran de désolidarisation est déroulé et positionné, il recouvre sur un côté le bord (schéma 4) du lé voisin et la base des pattes de fixation. Ce lé est maintenu par des plots de colle.

La couverture est ainsi assemblée feuille par feuille en respectant les règles traditionnelles (DTU série 40.40), les Avis Techniques et Cahiers des Charges particuliers.

On prévoira une fermeture des rives de couverture lors des interruptions de pose afin d'empêcher les reprises d'humidité.

Figure n° 7 – Etape de pose de l'écran de désolidarisation et des feuilles métalliques

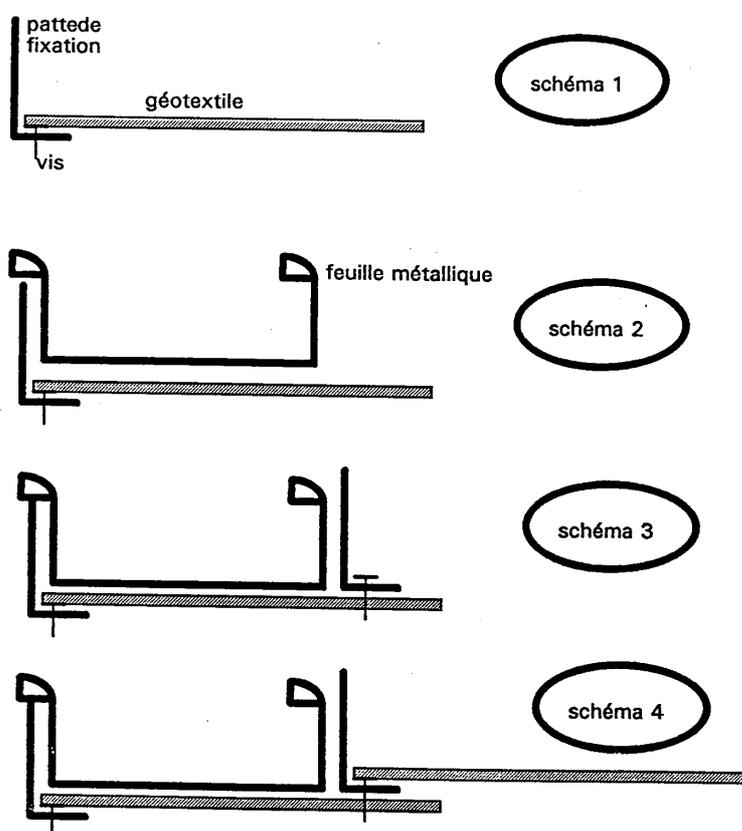

Le géotextile pourra être maintenu, durant sa mise en œuvre à l'aide de la colle PC 11 ®.

#### 4.5 Exécution des points particuliers de la couverture

Les dispositions doivent être conformes aux règles propres à chaque type de couverture tout en tenant compte de la spécificité de la couverture chaude.

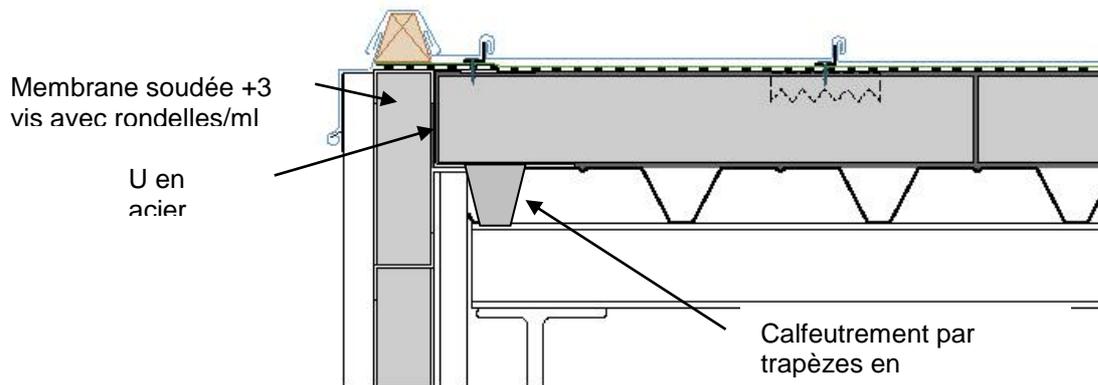


Figure n° 8 – Rive latérale

- La couverture ne devant pas être ventilée sur l'extérieur, aucune lame d'air ni passage d'air ne doit être aménagé en sous face des feuilles métalliques.
- Le calfeutrement à l'air extérieur doit être réalisé par tout moyen approprié (joints, cloisons, bandes adhésives ...). Des précautions particulières sont à prendre à ce titre, spécialement à la périphérie de la toiture et autour des traversées avec costières (châssis éclairants, souches de cheminées, canalisations...).

Au niveau des ondes des bacs aciers (éléments porteurs), situés en périphérie de la toiture (rive, égouts...), il convient d'obstruer ces ondes avec des trapèzes en isolant FOAMGLAS® (prédécoupés à l'aide de gabarit, à dimensions de l'onde).

Ces trapèzes sont collés au bitume ou à la colle à froid PC 11 ® sur l'onde.

L'écran pare-vapeur rapporté n'étant pas nécessaire sous réserve du respect de prescription de pose des panneaux, la pénétration et autres traversées de toiture doivent être conçues pour éviter toute discontinuité dans la barrière de vapeur vis à vis de l'air du local pouvant entraîner des condensations en sous face des feuilles métalliques.

- Les raccordements à l'égout, au faîtage, en rive, sur pénétration ou en d'autres points singuliers, doivent être fixés sur les plaquettes ou sur tout autre support compatible (par exemple fourrures en bois massif seront d'une durabilité naturelle ou conférée permettant une utilisation en situation de service 3.2 selon la NF EN 335-1), cornière en U en acier galvanisé de 1 mm d'épaisseur minimum revêtu d'un E.I.F).

Cette fourrure ou cette cornière est disposée en butée des plaques de FOAMGLAS® et est fixée à l'élément porteur.

La membrane est soudée sur cette butée et est fixée mécaniquement à raison de 3 vis avec rondelles au mètre linéaire.

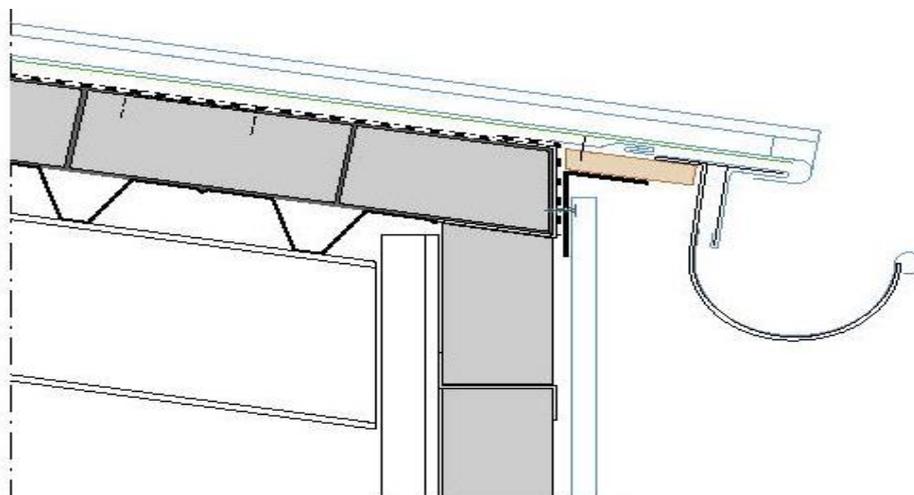


Figure n° 9 – débord de couverture avec égout

## 4.6 Élément de butée basse

- Cf figures 10a à 10c
- En périphérie de la toiture (rives, bas de rampant...), il est mis en œuvre une butée métallique (forme U asymétrique) sur laquelle est appliquée un EIF.
- Cette butée métallique est d'épaisseur minimale de 1 mm ; elle est filante et elle est fixée sur les plages de la tôle d'acier nervurée.
- La plaque isolante est insérée dans cette butée.
- Dans le cas d'élément porteur en bois ou panneaux dérivés du bois, la butée métallique peut être remplacée par une pièce de bois d'épaisseur égale à l'épaisseur de l'isolant.
- Dans les deux cas (bois ou métal), le type de fixations et leur densité seront calculées et déterminées par l'entreprise en fonction du support et de la configuration du chantier.

Figure 10 – Schémas d'arrêt d'isolant en bas de pente.

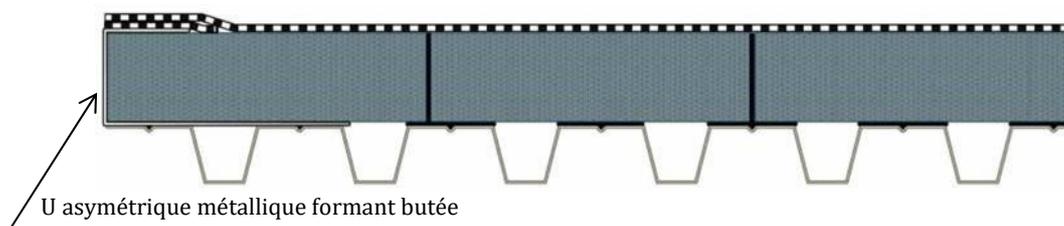


Figure 10a – Coupe de principe sur rive sans acrotère, sur élément porteur métallique

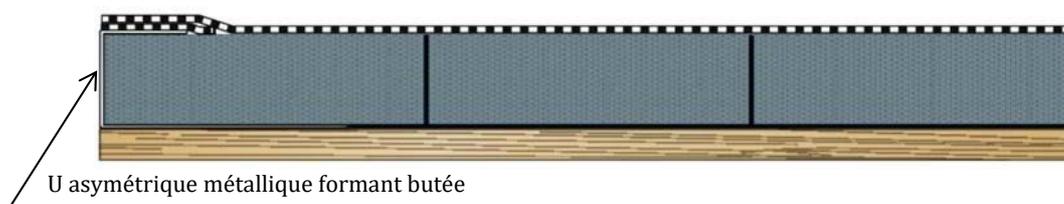


Figure 10b – Coupe de principe sur rive sans acrotère, sur élément porteur bois - panneaux à base de bois

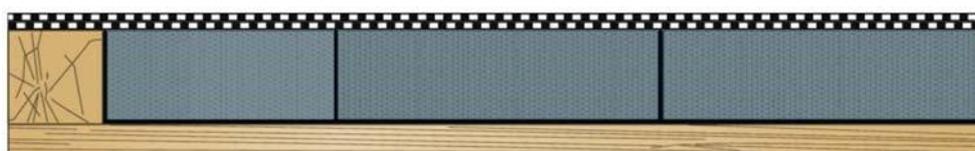


Figure 10c – Coupe de principe sur rive avec butée en bois, sur élément porteur bois - panneaux à base de bois

## 4.7 Spécificités du Climat de montagne

### 4.7.1 Dimensionnement

Le système Compact Fixing FOAMGLAS® employé en climat de montagne doit faire l'objet d'une étude particulière prenant notamment en compte les charges permanentes, les charges de neige extrêmes et la résistance admissible au cisaillement des plaquettes de 66 daN. Elle doit être réalisée par l'entreprise de couverture.

Cette étude particulière doit être présentée à Pittsburgh Corning France et obtenir son accord.

### 4.7.2 Choix du système d'étanchéité complémentaire

Pour les altitudes  $\leq 2000$  m, une bande d'étanchéité complémentaire est mise en œuvre sur toute la surface des chanlattes trapézoïdales dans le sens de la pente selon les dispositions du § 4.7.3.

Pour les altitudes > 2000 m, une seconde membrane d'étanchéité est mise en œuvre sur toute la surface de la toiture, enjambant les chanlattes trapézoïdales selon les dispositions du §4.7.4.

#### 4.7.3 Étanchéité complémentaire renforcée sur chanlatte - altitude ≤ 2000 m

La membrane d'étanchéité complémentaire définie au § 3.4 est mise en œuvre sur les panneaux isolants FOAMGLAS® conformément aux dispositions du § 4.3.

Ensuite, une bande d'étanchéité complémentaire est mise en œuvre sur toute la surface des chanlattes trapézoïdales dans le sens de la pente.

Cette bande est de même nature que la membrane d'étanchéité complémentaire de partie courante (cf. § 3.4).

Elle doit déborder de 10 cm minimum de chaque côté de la chanlatte trapézoïdale.

Bien que ces dispositions correspondent en partie courante (entre chanlattes) à une étanchéité complémentaire simple au sens du Guide des Couvertures en Climat de Montagne, édition corrigée de juin 2011 du Cahier du CSTB 2267-1 (1988), la présence du Foamglas collé à l'EAC en sous-face permet de considérer l'ensemble comme une étanchéité complémentaire renforcée au sens du Guide.

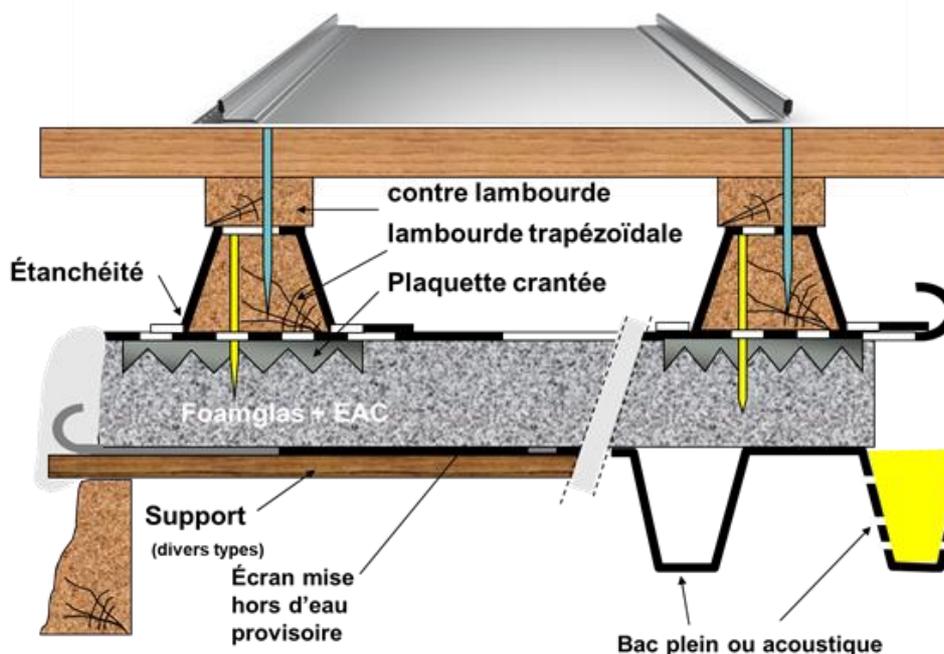


Figure n° 11 – couverture en climat de montagne -étanchéité complémentaire renforcée sur chanlatte - altitude ≤ 2000 m

#### 4.7.4 Étanchéité complémentaire renforcée sur chanlatte - altitude > 2000 m

La membrane d'étanchéité complémentaire définie au § 3.4 est mise en œuvre sur les panneaux isolants FOAMGLAS® conformément aux dispositions du § 4.3.

Ensuite, une seconde membrane d'étanchéité (définie au § 3.4) est mise en œuvre sur toute la surface de la toiture, enjambant les chanlattes trapézoïdales.

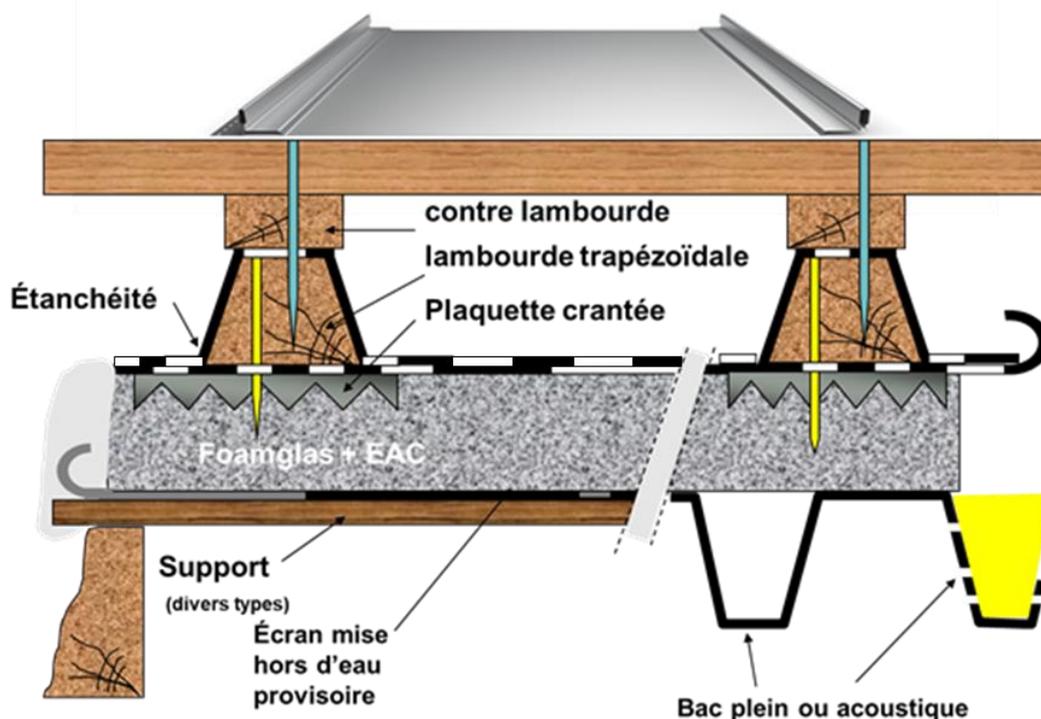


Figure n° 12 – couverture en climat de montagne : -étanchéité complémentaire renforcée sur chanlatte - altitude > 2000 m

## **5. Fabrication / Conditionnement**

### **5.1 Isolant FOAMGLAS®**

Le site de production du verre cellulaire FOAMGLAS®, à Tessenderlo (Belgique), est certifié EN ISO 9001 et 14001.

#### **5.1.1 Description**

L'isolant thermique en verre cellulaire FOAMGLAS® est conforme à la norme NF EN 13167, d'une composition totalement inorganique sans addition de liants.

Comme base de fabrication, on utilise du verre recyclé (parebrise, notamment) mélangé mécaniquement à des adjuvants. Ces matières servent à produire du verre qui est ensuite broyé et auquel est ajouté l'agent moussant, sélectionné et systématiquement contrôlé. La poudre ainsi obtenue est placée dans des moules qui passent dans des fours. Les conditions d'expansion et de refroidissement sont contrôlées automatiquement. Les blocs ainsi confectionnés sont sciés sur toutes les faces aux dimensions requises.

Les plaques FOAMGLAS® READY BLOCK ou READY sont pré-enduites, sur une seule face, avec un revêtement de 15 µm par film polyéthylène, collé en usine au bitume chaud.

#### **5.1.2 Contrôles de fabrication**

Sur produits finis, sont notamment contrôlées : les dimensions, la résistance à la compression, la conductivité thermique, la masse volumique, et la charge statique concentrées des plaques selon le § 5 du CPT Commun (e-Cahier du CSTB 3537\_V2 de janvier 2009) tous les semestres pour trois épaisseurs fabriquées.

L'autocontrôle est supervisé par l'UBAtc.

### 5.1.3 Conditionnement

Les plaques sont conditionnées en paquets, sous film polyéthylène rétractable, eux-mêmes ensuite conditionnés sur palettes et sous housse polyéthylène.

Chaque paquet comporte une étiquette indiquant notamment le type FOAMGLAS® T4+, les dimensions des plaques et le sens de stockage des paquets.

Sur les paquets de plaques à forme de pente FOAMGLAS® TAPERED, est indiqué le numéro des plaques en référence au plan de calepinage (cf. §2.5 du Dossier Technique du DTA FOAMGLAS®).

### 5.1.4 Stockage

Les plaques sorties des housses de protection des palettes doivent être protégées contre les intempéries par bâchage.

## 5.2 Plaquettes

Les plaquettes seront fournies par Pittsburgh Corning France comme décrit dans l'Avis Technique.

## 6. Résultats d'essais

Le système Compact de Fixing Pittsburgh Corning a fait l'objet d'essais.

- **Essai au caisson de vent (dépressions) CSTB n° 39851 - date : 18 /05/1995**  
Feuilles métalliques en zinc, épaisseur 0,65 mm, à joint debout espacés de 430 mm ;  
Élément porteur en tôle d'acier nervurée ;  
Isolant FOAMGLAS® T4+ ;  
Membrane d'étanchéité de 2,1 mm d'épaisseur, armature PY 180 gr/m<sup>2</sup> ;  
Plaquettes métalliques sans fixations traversantes, espacées de 330 mm et 500 mm.
- **Essai au caisson de vent (dépressions) CSTB n° 110776 – date 3/4/97**  
Feuilles métalliques en inox, épaisseur 0,40 mm, à joints debout espacés de 575 mm ;  
Élément porteur en tôle d'acier nervurée ;  
Isolant FOAMGLAS® T4+ ;  
Membrane d'étanchéité de 2,1 mm d'épaisseur, armature PY 180 gr/m<sup>2</sup>  
Plaquettes métalliques sans fixations traversantes, espacées de 330 et 500 mm
- **Essai au caisson de vent (dépressions) CSTB n° DEB 21-05303 – date 21/09/2021.**  
Élément porteur : Tôles d'acier nervurées « ALTEO 49.950 » prélaquées en surface  
Pare vapeur : IKO VAP STICK ALU GR fabriqué par IKO  
Isolation thermique : Verre cellulaire « FOAMGLAS T3 READY BLOCK » et plaquettes métalliques (fixations non traversantes)  
Étanchéité : Système composé d'une feuille d'étanchéité en bitume élastomère SBS et d'une membrane EVA
- **Essai de résistance en traction perpendiculaire des plaquettes (origine interne)**  
Rapport n° 10/94/FG - date : Octobre 1995  
Complexe isolant FOAMGLAS® T4+ + membrane d'étanchéité armée et plaquettes métalliques (fixations non traversantes)
- **Essai de résistance au cisaillement des plaquettes (origine interne). - date : Octobre 1995**  
Complexe isolant FOAMGLAS® T4+ + membrane d'étanchéité armée et plaquettes métalliques (fixations non traversantes)

Des essais comparatifs ont été réalisés entre le bitume modifié et le bitume oxydé (essais de traction, de fluage et de résistance au vent).

## **7. Organisation de la mise en œuvre**

Dans le tableau ci-dessous, la société Pittsburgh Corning France préconise la répartition des différentes opérations de mise en œuvre du complexe.

| <i>Quoi (opérations)</i>  | <i>Qui (qualification)</i>   | <i>Quand</i>   | <i>Comment</i>   |
|---|------------------------------|--|--|
| ① Pose de l'élément porteur (bac acier ou bois)<br>Béton                        | Etancheur<br>Gros œuvre      | Après réception de la structure                            | cf. DTU 43.3 et 43.4 et Avis Techniques<br>Cf. DTU 20.12 et 43.2                       |
| ①bis pose de l'étanchéité provisoire (facultatif)                               | Etancheur                    | Après réception du bac acier.                              | Cf. Avis Technique   |
| ② Pose de l'isolant   | Etancheur                    | Après réception du support de l'isolant                    | Cf. Avis Technique   |
| ③ Pose du glacis de bitume  | Etancheur                    | A l'avancement immédiatement après réception de la tranche | Cf. Avis Technique   |
| ④ Calepinage, traçage   | Etancheur                    | A l'avancement   | Sur glacis cf. Avis Technique  |
| ⑤ Pose des plaquettes   | Etancheur                    | A l'avancement   | Par tranche d'environ 150 m <sup>2</sup> (suivant chantier)                            |
| <b>Réception contradictoire</b>   | <b>Couvreur et Etancheur</b> | <b>Après tranche de 150 m<sup>2</sup></b>                  | <b>Correspondance localisation des plaquettes et calepinage de la couverture</b>       |
| ⑥ Pose de la membrane d'étanchéité  | Etancheur                    | A l'avancement immédiatement après réception de la tranche | Cf. Avis Technique   |
| ⑦ Pose des pattes de fixations  | Couvreur                     | A l'avancement avec ⇨                                      | Vérification de la correspondance des plaquettes et des fixations. Cf. DTU série 40.40 |
| ⑧ Pose de l'écran de désolidarisation et des feuilles métalliques de couverture | Couvreur                     |  | Cf. DTU série 40.40  |

Tableau 7 : Organisation du chantier

La pose du système Compact Fixing FOAMGLAS® doit être effectuée par des entreprises dûment averties des particularités de ce procédé, lesquelles nécessitent, pour la réalisation des premiers chantiers, un monitorat et une assistance technique des fabricants.

Parmi les entreprises d'étanchéité et de couverture assurant la mise en œuvre de ce procédé, il convient qu'un responsable pilote soit désigné.

Durant le chantier, une attention particulière doit être portée au traçage du calepinage et à la pose des plaquettes y correspondant. Cette étape doit faire l'objet d'une réception contradictoire entre l'étancheur et le couvreur, et ce par tranche de 150 m<sup>2</sup> environ, afin de ne pas perturber la mise en œuvre à l'avancement.

Etude : dimensionnement à réaliser par l'entreprise ayant la qualification de couverture.  
Le dimensionnement du procédé selon les NV65 (densité plaquettes) à réaliser par le couvreur.

## **8. Assistance au démarrage chantier**

Pittsburgh Corning France assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande, pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé).

Cette assistance au démarrage ou au suivi de mise en œuvre peut être demandée par l'entreprise, la maîtrise d'œuvre ou la maîtrise d'ouvrage.

Il incombe à l'entreprise, la maîtrise d'œuvre et/ou la maîtrise d'ouvrage de transmettre, à Pittsburgh Corning France, dans un délai de 15 jours minimum, avant exécution des travaux, tous les renseignements nécessaires à la mise en place de cette assistance (par exemple, la date de mise en œuvre, les coordonnées du chantier, les éléments constitutifs du système de couverture à mettre en œuvre...). Ces éléments doivent être communiqués, à l'avance, de manière que l'assistant technique puisse être présent.

Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

En complément de l'assistance FOAMGLAS®, une assistance technique particulière pourra être demandée pour chaque type de couverture auprès de chaque fabricant particulier.

## **9. Données Environnementales et Sanitaires**

L'isolant FOAMGLAS® fait l'objet de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme disponible sur le site INIES.

Le demandeur déclare que cette fiche est individuelle et a fait l'objet d'une vérification par tierce partie indépendante habilitée.

Les données issues des FDES ont pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits (ou procédés) visés sont susceptibles d'être intégrés.

# Annexes

---

Fiche produit FOAMGLAS® Plaquette dentée galvanisée

Fiche produit FOAMGLAS® T4+

Fiche produit FOAMGLAS® T3+

Fiche produit FOAMGLAS® READY T3+

Fiche produit FOAMGLAS® READY T4+

Fiche produit FOAMGLAS® TAPERED T4+

Fiche produit FOAMGLAS® READY TAPERED T4+

Fiche produit FOAMGLAS® TAPERED T3+

Fiche produit FOAMGLAS® READY TAPERED T3+

Fiche produit FOAMGLAS® Colle PC 11

Fiche produit LR ETANCO PERFIX 2.5 TF/Ph2 Zn Ø4.2

Fiche produit LR ETANCO DRILLNOX 4.5 TF/Tx25 InA2 Ø4.8

## Fiche technique de produit

# PC® SP 150/150

## Plaquette Brevetée 150/150

Page : 1

Date : 7/10/2021



Remplace : 31/03/2015

www.foamglas.com

FOAMGLAS

### 1. Utilisation et description

Les plaquettes métalliques PC® SP 150/150 permettent la fixation, sans pont thermique, de couvertures comme par exemple un revêtement métallique non profilé à joint debout ou agrafé en zinc. Ces plaquettes sont en acier galvanisé Z350. Les plaquettes PC® SP 150/150 ont les dimensions suivantes : 150 x 150 mm, 1,5 mm d'épaisseur. Les retours, d'une largeur maximum de 30 mm, sont pliés et en dents de scie.

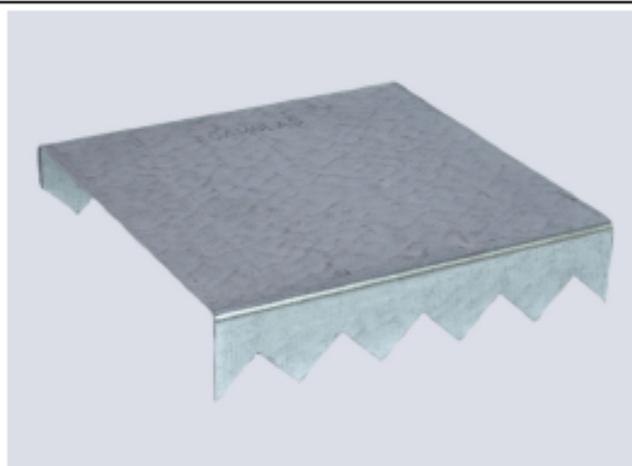

### 2. Mise en œuvre

Comme système de fixation, les plaquettes dentées doivent être posées dans le glacis de bitume en respectant le calepinage préalablement défini. Le bitume sous la plaquette dentée doit être activé thermiquement au moyen d'un brûleur manuel au propane. Ensuite, les plaquettes dentées sont pressées sur le glacis de bitume, avec adhérence totale et au ras de la surface. Selon la hauteur et la situation du bâtiment, il convient de tenir compte des coins, des bords et du centre pour déterminer les forces d'arrachement du vent. Le nombre de points de fixation peut également varier en fonction des instructions du fabricant de la couverture. Les plaquettes dentées doivent s'opposer aux mouvements dus aux charges, dilatations ou autres. La direction des dents doit donc être perpendiculaire à la direction du joint debout.

#### Étanchéité secondaire

Une couche de répartition des charges est réalisée après le collage des plaquettes. Elle se compose d'une membrane d'étanchéité avec armature en polyester de minimum 170gr/m<sup>2</sup>, posée en pleine adhérence sur l'enduit de bitume mis en œuvre préalablement, de préférence par soudage. Les joints doivent être aboutés. Les plaquettes dentées sont visibles grâce à un léger relief qui apparaît dans la membrane.

#### Fixation de la couverture métallique

La fixation de la couverture métallique sera fixée dans les plaquettes dentées au moyen de rivets ou de vis. Les pattes de fixation et les caractéristiques des rivets ou des vis seront conformes aux instructions du fabricant des matériaux de couverture.

Le nombre de plaquettes nécessaire est fonction de la hauteur du bâtiment et des effets du vent. De grandes largeurs de couverture peuvent être réalisées sans problème avec les plaquettes dentées intégrées dans le FOAMGLAS®.

Les plaquettes doivent être positionnés dans la couche d'isolation FOAMGLAS® en fonction des instructions spécifiques à l'objet. Toutes les actions extérieures du vent, de la pression et des variations de longueur induites par les fluctuations de température, ainsi que les charges propres de la couverture métallique, seront transmises à l'isolant (et donc à la couche sous-jacente) via les plaquettes et les dispositifs de fixation. Ce type de fixation permet au système de rester exempt de pont thermique.

Le nombre de points de fixations peut varier en fonction de la pente, de la construction ou de la hauteur du bâtiment et de l'agencement sur la surface de la toiture.



Fiche produit

# FOAMGLAS® T4+

Page: 1      Date: 12.03.2018      Remplace: 03.07.2017      www.foamglas.com



## FOAMGLAS® T4+

### Conditionnement (contenu par paquet)

| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| épaisseur [mm]          |           | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 90   | 100  | 110  |  |
| R <sub>0</sub> [m²K/W]  |           | 0.95 | 1.20 | 1.45 | 1.70 | 1.95 | 2.20 | 2.40 | 2.65 |  |
| unités                  |           | 12   | 10   | 8    | 7    | 6    | 6    | 5    | 5    |  |
| surface [m²]            |           | 3,24 | 2,70 | 2,16 | 1,89 | 1,62 | 1,62 | 1,35 | 1,35 |  |

| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| épaisseur [mm]          | 120       | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  |  |
| R <sub>0</sub> [m²K/W]  | 2.90      | 3.15 | 3.40 | 3.65 | 3.90 | 4.15 | 4.35 | 4.60 | 4.85 |  |
| unités                  | 4         | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| surface [m²]            | 1,08      | 1,08 | 1,08 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |  |

\* Format de la demie plaque (300 x 450 mm).  
D'autres dimensions et épaisseurs sont disponibles sur demande.

### Caractéristiques générales de l'isolation thermique en verre cellulaire FOAMGLAS®

|   |   |
|---|---|
| Description                               | : L'isolation FOAMGLAS® est fabriquée à partir de verre recyclé (≥ 60%)* et de matières premières abondantes dans la nature (sable, dolomite, chaux). FOAMGLAS® est un matériau minéral à 100% et ne contient pas de liant, de gaz ignifugeant ou de gaz nocif pour la couche d'ozone. FOAMGLAS® ne contient pas de COV ou autres substances volatiles. |
| Réaction au feu (EN 13501-1)              | : Le matériau qui le compose est conforme à Euroclasse A1. Il est incombustible et ne dégage pas de fumées toxiques en cas d'incendie.  |
| Limites de températures de service        | : de -265 °C à +430 °C  |
| Résistance à la diffusion de vapeur d'eau | : μ = ∞ (EN ISO 10456)  |
| Hygroscopicité                            | : nulle   |
| Capillarité                               | : nulle   |
| Point de fusion                           | : >1000 °C (DIN 4102-17)  |
| Coefficient de dilatation thermique       | : 9 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> (EN 13471)   |
| Chaleur spécifique                        | : 1000 J/(kg·K) (EN ISO 10456)  |

#### Caractéristiques du FOAMGLAS®

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Performance thermique à l'épreuve du temps  | Étanche à l'eau   | Résistant aux attaques   | Résistant à la compression  | Facile à découper   |
|  |  |  |  |  |
| Incombustible   | Étanche à la vapeur d'eau   | Dimensionnellement stable  | Résistant aux acides  | Écologique  |

## Fiche produit

---

**FOAMGLAS® T4+**


---

Page: 2

Date: 12.03.2018

Remplace: 03.07.2017

www.foamglas.com




---

**1. Caractéristiques du produit en fonction de la norme EN 13167 <sup>1)</sup>**


---

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Masse volumique ( $\pm 10\%$ ) (EN 1602) | : 115 kg/m <sup>3</sup>          |
| Épaisseur (EN 823) $\pm 2$ mm            | : de 40 à 200 mm                 |
| Longueur (EN 822) $\pm 2$ mm             | : 600 mm                         |
| Largeur (EN 822) $\pm 2$ mm              | : 450 mm                         |
| Conductivité thermique (EN ISO 10456)    | : $\lambda_D \leq 0,041$ W/(m·K) |
| Réaction au feu (EN 13501-1)             | : Euroclasse A1                  |
| Charge ponctuelle (EN 12430)             | : PL $\leq 1,5$ mm               |
| Résistance à la compression (EN 826-A)   | : CS $\geq 600$ kPa              |
| Résistance à la flexion (EN 12089)       | : BS $\geq 450$ kPa              |
| Résistance à la traction (EN 1607)       | : TR $\geq 150$ kPa              |

<sup>1)</sup> Le marquage CE garantit la conformité avec les exigences essentielles obligatoires de CPD, comme le stipulent les normes EN 13167 et EN 14305. Dans le cadre de la certification Keymark CEN, toutes les caractéristiques mentionnées sont certifiées par un tiers agréé, notifié et accrédité.

---

**2. Caractéristiques supplémentaires du produit**


---

|  |  |
|--|--|
| Diffusivité thermique à 0°C  | : $4,2 \times 10^{-7}$ m <sup>2</sup> /sec |
| FDES, Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire           | : certifié conforme à la norme NF P 01-010 |
| Étiquetage des matériaux de construction (arrêté du 19 avril 2011) | : A+                                       |
| BRE Green Guide Rating   | : A  |
| Certificat natureplus  | : 0406-1101-101-1                          |

---

**3. Domaine d'application**


---

## Isolation des

- sols et murs enterrés
- sols, murs et plafonds par l'intérieur
- façades (isolation par l'extérieur)
- toitures-terrasses
- toitures-inclinées
- couvertures

\*  $\geq 60$  % du verre recycle comprennent du verre domestique sélectionné avec soin et des restes de production/coproduits sélectionnés avec soin.

Fiche produit

# FOAMGLAS® T3+

Page: 1

Date: 01.03.2020

Remplace: 12.03.2018

www.foamglas.com



FOAMGLAS® T3+ est disponible en deux tailles.

**Conditionnement (contenu par paquet)**



|                         |            |       |       |       |      |      |      |      |
|-------------------------|------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| longueur x largeur [mm] | 600 x 450  |       |       |       |      |      |      |      |
| épaisseur [mm]          | 50         | 60    | 70    | 80    | 90   | 100  | 110  | 120  |
| Unités par paquet       | 10         | 8     | 7     | 6     | 6    | 5    | 5    | 4    |
| surface [m²]            | 2,70       | 2,16  | 1,89  | 1,62  | 1,62 | 1,35 | 1,35 | 1,08 |
| longueur x largeur [mm] | 600 x 450  |       |       |       |      |      |      |      |
| épaisseur [mm]          | 130        | 140   | 150   | 160   | 170  | 180  | 190  | 200  |
| Unités par paquet       | 4          | 4     | 3     | 3     | 3    | 3    | 3    | 3    |
| surface [m²]            | 1,08       | 1,08  | 0,81  | 0,81  | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| longueur x largeur [mm] | 1200 x 600 |       |       |       |      |      |      |      |
| épaisseur [mm]          | 80         | 100   | 120   | 140   | 150  | 160  | 180  |      |
| Unités par palette      | 24         | 18    | 16    | 14    | 12   | 12   | 10   |      |
| surface [m²]            | 17,28      | 12,96 | 11,52 | 10,08 | 8,64 | 8,64 | 7,20 |      |

D'autres dimensions et épaisseurs sont disponibles sur demande.  
 \* Pas d'emballage individuel, panneaux posés à même la palette.

**Caractéristiques générales de l'isolation thermique en verre cellulaire FOAMGLAS®**

|   |   |
|---|---|
| Description                               | : L'isolation FOAMGLAS® est fabriquée à partir de verre recyclé (≥ 60%)* et de matières premières abondantes dans la nature (sable, dolomite, chaux). FOAMGLAS® est un matériau minéral à 100% et ne contient pas de liant, de gaz ignifugeant ou de gaz nocif pour la couche d'ozone. FOAMGLAS® ne contient pas de COV ou autres substances volatiles. |
| Réaction au feu (EN 13501-1)              | : Le matériau qui le compose est conforme à Euroclasse A1. Il est incombustible et ne dégage pas de fumées toxiques en cas d'incendie.  |
| Limites de températures de service        | : de -265 °C à +430 °C  |
| Résistance à la diffusion de vapeur d'eau | : $\mu = \infty$ (EN ISO 10456)   |
| Hygroscopicité                            | : nulle   |
| Capillarité                               | : nulle   |
| Point de fusion                           | : >1000 °C (DIN 4102-17)  |
| Coefficient de dilatation thermique       | : $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (EN 13471)  |
| Chaleur spécifique                        | : 1000 J/(kg·K) (EN ISO 10456)  |

Caractéristiques du FOAMGLAS®

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| <br>Performance thermique à l'épreuve du temps | <br>Étanche à l'eau           | <br>Résistant aux attaques    | <br>Résistant à la compression | <br>Facile à découper |
| <br>Incombustible                              | <br>Étanche à la vapeur d'eau | <br>Dimensionnellement stable | <br>Résistant aux acides       | <br>Ecologique        |

## Fiche produit

---

**FOAMGLAS® T3+**

Page: 2

Date: 01.03.2020

Remplace: 12.03.2018

www.foamglas.com




---

**1. Caractéristiques du produit en fonction de la norme EN 13167 <sup>1)</sup>**

|  |  |
|--|--|
| Masse volumique ( $\pm 10\%$ ) (EN 1602) | : 100 kg/m <sup>3</sup>                |
| Épaisseur (EN 823) $\pm 2$ mm            | : de 50 à 200 mm (voir tableau page 1) |
| Longueur (EN 822) $\pm 2$ mm             | : 600 mm                               |
| Largeur (EN 822) $\pm 2$ mm              | : 450 mm ou 1200 mm                    |
| Conductivité thermique (EN ISO 10456)    | : $\lambda_D \leq 0.036$ W/(m·K)       |
| Réaction au feu (EN 13501-1)             | : Euroclasse A1                        |
| Charge ponctuelle (EN 12430)             | : PL $\leq 1.5$ mm                     |
| Résistance à la compression (EN 826-A)   | : CS $\geq 500$ kPa                    |
| Résistance à la flexion (EN 12089)       | : BS $\geq 400$ kPa                    |
| Résistance à la traction (EN 1607)       | : TR $\geq 150$ kPa                    |
| Fluage compressif (EN 1606)              | : CC (1.5/1/50) 225                    |

<sup>1)</sup> Le marquage CE garantit la conformité avec les exigences essentielles obligatoires de CPD, comme le stipulent les normes EN 13167 et EN 14305. Dans le cadre de la certification Keymark CEN, toutes les caractéristiques mentionnées sont certifiées par un tiers agréé, notifié et accrédité.

---

**2. Caractéristiques supplémentaires du produit**

|  |  |
|--|--|
| Déclaration Environnementale de Produit internationale (EPD) selon ISO 14025 et EN 15804 | : EPD-PCE-20150042-IBA1-DE   |
| FDES-INIES   | : en cours d'examen  |
| ACERMI-certificate   | : n° 16/023/1179 avec profil d'usage ISOLE I5-S2-O3-L3-E5 et sol SC1a1Ch |

---

**3. Domaine d'application**

Isolation des


- murs et plafonds par l'intérieur
- façades (isolation par l'extérieur)
- toitures-terrasses

\*  $\geq 60$  % du verre recycle comprennent du verre domestique sélectionné avec soin et des restes de production/coproduits sélectionnés avec soin.

Fiche produit

# FOAMGLAS® READY T3+

Page: 1      Date: 01.03.2020      Remplace: 01.01.2019      www.foamglas.com

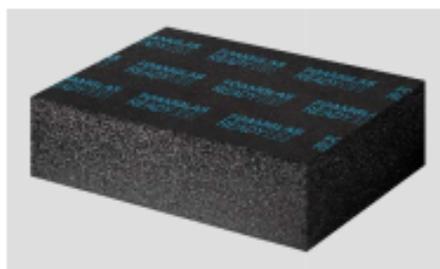

FOAMGLAS® READY T3+ est un panneau composé de verre cellulaire FOAMGLAS® T3+. La face supérieure du panneau est pourvue d'un revêtement spécial bitumé, qui permet de poser des lés d'étanchéité par soudure.

**Conditionnement (contenu par paquet)**

| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |       |       |       |       |       |       |      |      |  |
|-------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--|
| épaisseur [mm]          | 60        | 70    | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   | 130  | 140  |  |
| R <sub>0</sub> [m²K/W]  | 1.65      | 1.90  | 2.20  | 2.50  | 2.75  | 3.05  | 3.30  | 3.60 | 3.85 |  |
| unités                  | 80        | 68    | 60    | 52    | 48    | 40    | 40    | 36   | 32   |  |
| surface [m²]            | 21.60     | 18.36 | 16.20 | 14.04 | 12.96 | 10.80 | 10.80 | 9.72 | 8.64 |  |

| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|--|
| épaisseur [mm]          | 150       | 160  | 162  | 170  | 180  | 190  | 200  |  |
| R <sub>0</sub> [m²K/W]  | 4.15      | 4.40 | 4.50 | 4.7  | 5.0  | 5.25 | 5.55 |  |
| unités                  | 32        | 28   | 28   | 28   | 24   | 24   | 24   |  |
| surface [m²]            | 8.64      | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |

D'autres dimensions et épaisseurs sont disponibles sur demande.

**Caractéristiques générales de l'isolation thermique en verre cellulaire FOAMGLAS®**

- |   |   |
|---|---|
| <p>Description</p> <p>Réaction au feu (EN 13501-1)</p> <p>Limites de températures de service</p> <p>Résistance à la diffusion de vapeur d'eau</p> <p>Hygroscopicité</p> <p>Capillarité</p> <p>Point de fusion</p> <p>Coefficient de dilatation thermique</p> <p>Chaleur spécifique</p> <p>Caractéristiques du FOAMGLAS®</p> | <p>: L'isolation FOAMGLAS® est fabriquée à partir de verre recyclé (≥ 60%) et de matières premières abondantes dans la nature (sable, dolomite, chaux). FOAMGLAS® est un matériau minéral à 100% et ne contient pas de liant, de gaz ignifugeant ou de gaz nocif pour la couche d'ozone. FOAMGLAS® ne contient pas de COV ou autres substances volatiles.</p> <p>: Le matériau qui le compose est conforme à Euroclasse A1. Il est incombustible et ne dégage pas de fumées toxiques en cas d'incendie.</p> <p>: de -265 °C à +430 °C</p> <p>: μ = ∞ (EN ISO 10456)</p> <p>: nulle</p> <p>: nulle</p> <p>: &gt;1000 °C (DIN 4102-17)</p> <p>: 9 x 10<sup>-6</sup> K<sup>-1</sup> (EN 13471)</p> <p>: 1000 J/(kg·K) (EN ISO 10456)</p> |
|---|---|



## Fiche produit



## FOAMGLAS® READY T3+

Page: 2

Date: 01.03.2020

Remplace: 01.01.2019

www.foamglas.com

### 1. Caractéristiques du produit en fonction de la norme EN 13167 <sup>1)</sup>

|  |   |
|--|---|
| Masse volumique ( $\pm 15\%$ ) (EN 1602) | : 100 kg/m <sup>3</sup>                 |
| Épaisseur (EN 823) $\pm 2$ mm            | : de 60 à 200 mm                        |
| Longueur (EN 822) $\pm 2$ mm             | : 600 mm                                |
| Largeur (EN 822) $\pm 2$ mm              | : 450 mm                                |
| Conductivité thermique (EN ISO 10456)    | : $\lambda_D \leq 0.036$ W/(m·K)        |
| Réaction au feu (EN 13501-1)             | : Euroclasse E (Matériau Euroclasse A1) |
| Charge ponctuelle (EN 12430)             | : PL $\leq 1.5$ mm                      |
| Résistance à la compression (EN 826-A)   | : CS $\geq 500$ kPa                     |
| Résistance à la flexion (EN 12089)       | : BS $\geq 400$ kPa                     |
| Résistance à la traction (EN 1607)       | : TR $\geq 150$ kPa                     |
| Fluage (EN 1606)                         | : CC (1.5/1/50) 225                     |

<sup>1)</sup> Le marquage CE garantit la conformité avec les exigences essentielles obligatoires de CPD, comme le stipulent les normes EN 13167 et EN 14305. Dans le cadre de la certification Keymark CEN, toutes les caractéristiques mentionnées sont certifiées par un tiers agréé, notifié et accrédité.

### 2. Caractéristiques supplémentaires du produit

|  |   |
|--|---|
| Déclaration Environnementale de Produit internationale (EPD) selon ISO 14025 et EN 15804 | : EPD-PCE-20150042-IBA1-DE  |
| FDES-INIES   | : en cours d'examination  |
| ACERMI-certificata   | : n° 17023/1215 avec profil d'usage ISOLE I5-S2-O3-L3-E5 et sol SC1a,Ch |

### 3. Domaine d'application


Système permettant de poser directement des lés d'étanchéité par soudure ; isolation des

- toitures (collage à froid sur béton avec PC® 500)
- toitures-terrasses (collage à froid sur tôle d'acier nervurée avec PC® 11)
- sols et murs enterrés
- sols par l'intérieur

Fiche Produit

# FOAMGLAS® READY T4+

Page: 1      Date: 01.01.2019      Remplace: 00.00.0000      www.foamglas.com

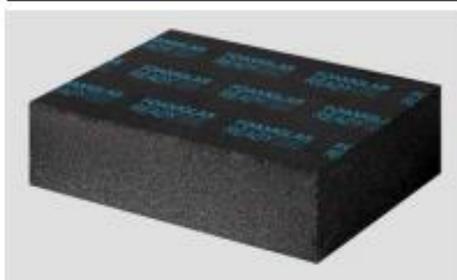

FOAMGLAS® READY T4+ est un panneau de format 600 x 450 mm composé de verre cellulaire FOAMGLAS® T4+. La face supérieure du panneau est pourvue d'un revêtement spécial bitumé, qui permet de poser des lés d'étanchéité par soudure.

**Conditionnement (contenu par paquet)**

| longueur x largeur [mm]   | 600 x 450 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| épaisseur [mm]            | 40        | 50    | 60    | 70    | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   |
| unités                    | 120       | 96    | 80    | 68    | 60    | 52    | 48    | 40    | 40    |
| surface [m <sup>2</sup> ] | 32,40     | 25,92 | 21,60 | 18,36 | 16,20 | 14,04 | 12,96 | 10,80 | 10,80 |

| longueur x largeur [mm]   | 600 x 450 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| épaisseur [mm]            | 130       | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  |  |
| unités                    | 36        | 32   | 32   | 28   | 28   | 24   | 24   | 24   |  |
| surface [m <sup>2</sup> ] | 9,72      | 8,64 | 8,64 | 7,56 | 7,56 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |  |

D'autres dimensions et épaisseurs sont disponibles sur demande.

**Caractéristiques générales de l'isolation thermique en verre cellulaire FOAMGLAS®**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Description                         | : L'isolation FOAMGLAS® est fabriquée à partir de verre recyclé (≥ 60%) et de matières premières abondantes dans la nature (sable, dolomite, chaux). FOAMGLAS® est un matériau minéral à 100% et ne contient pas de gaz ignifugeant ou de gaz nocif pour la couche d'ozone. FOAMGLAS® ne contient pas de COV ou autres substances volatiles. |
| Réaction au feu (EN 13501-1)        | : Le matériau qui le compose est conforme à Euroclasse A1. Il est incombustible et ne dégage pas de fumées toxiques en cas d'incendie.   |
| Limites de température de service   | : de -265 °C à +430 °C   |
| Résistance à la diffusion de vapeur | : μ = ∞ (EN ISO 10456)   |
| Hygroscopicité                      | : nulle  |
| Capillarité                         | : nulle  |
| Point de fusion                     | : >1000 °C (DIN 4102-17)   |
| Coefficient de dilatation thermique | : 9 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> (EN 13471)  |
| Chaleur spécifique                  | : 1000 J/(kg·K) (EN ISO 10456)   |
| Caractéristiques du FOAMGLAS®       |  |



## Fiche Produit



# FOAMGLAS® READY T4+

Page: 2

Date: 01.01.2019

Remplace: 00.00.0000

www.foamglas.com

## 1. Caractéristiques du produit en fonction de la norme EN 13167 <sup>1)</sup>

|  |   |
|--|---|
| Masse volumique ( $\pm 10\%$ ) (EN 1602) | : 115 kg/m <sup>3</sup>                 |
| Épaisseur (EN 823) $\pm 2$ mm            | : de 40 à 200 mm                        |
| Longueur (EN 822) $\pm 2$ mm             | : 600 mm                                |
| Largeur (EN 822) $\pm 2$ mm              | : 450 mm                                |
| Conductivité thermique (EN ISO 10456)    | : $\lambda_D \leq 0,041$ W/(m·K)        |
| Réaction au feu (EN 13501-1)             | : Euroclasse E (Matériau Euroclasse A1) |
| Charge ponctuelle (EN 12430)             | : PL $\leq 1,5$ mm                      |
| Résistance à la compression (EN 826- A)  | : CS $\geq 600$ kPa                     |
| Résistance à la flexion (EN 12089)       | : BS $\geq 450$ kPa                     |
| Résistance à la traction (EN 1607)       | : TR $\geq 150$ kPa                     |

<sup>1)</sup> Le marquage CE garantit la conformité avec les exigences essentielles obligatoires de CPD, comme le stipule la norme EN 13167. Dans le cadre de la certification KEYMARK CEN, toutes les caractéristiques mentionnées sont certifiées par un tiers agréé, notifié et accrédité.

## 2. Caractéristiques supplémentaires du produit

|  |  |
|--|--|
| Diffusivité thermique à 0 °C                                       | : $4,2 \times 10^{-7}$ m <sup>2</sup> /sec |
| FDES, Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire           | : certifié conforme à la norme NF P 01-010 |
| Étiquetage des matériaux de construction (arrêté du 19 avril 2011) | : A+                                       |
| BRE Green Guide Rating   | : A  |

## 3. Domaine d'application

Système permettant de poser directement des lés d'étanchéité par soudure ;  
isolation des

- toitures (collage à froid sur béton avec PC® 500)
- murs enterrés

Fiche Produit



# FOAMGLAS® TAPERED T4+

Page: 1      Date: 12.03.2018      Remplace: 03.07.2017      www.foamglas.com



FOAMGLAS® TAPERED T4+ est une plaque à pente intégrée composée de verre cellulaire FOAMGLAS® T4+. La direction de la pente est indiquée par une flèche, les plaques sont spécialement repérées et numérotées.  
Les plaques sont fabriquées sur mesure pour chaque projet.

**Conditionnement**

|                         |           |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |     |     |     |     |     |     |     |
| épaisseur moyenne [mm]  | 60        | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 |
| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |     |     |     |     |     |     |     |
| épaisseur moyenne [mm]  | 140       | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |     |

Pentes standard:  
1.1%, 1.3%, 1.7%, 2.0%, 2.8%, 3.0%, 3.3%, 4.0%, 4.4%, 5.6%, 6.7%.  
D'autres dimensions, épaisseurs et pentes peuvent être fournies sur demande.

## Caractéristiques générales de l'isolation thermique en verre cellulaire FOAMGLAS®

- |   |   |
|---|---|
| Description                               | : L'isolation FOAMGLAS® est fabriquée à partir de verre recyclé (≥ 60%)* et de matières premières abondantes dans la nature (sable, dolomite, chaux). FOAMGLAS® est un matériau minéral à 100% et ne contient pas de liant, de gaz ignifugeant ou de gaz nocif pour la couche d'ozone. FOAMGLAS® ne contient pas de COV ou autres substances volatiles. |
| Réaction au feu (EN 13501-1)              | : Le matériau qui le compose est conforme à Euroclasse A1. Il est incombustible et ne dégage pas de fumées toxiques en cas d'incendie.  |
| Limites de température de service         | : de -265 °C à +430 °C  |
| Résistance à la diffusion de vapeur d'eau | : $\mu = \infty$ (EN ISO 10456)   |
| Hygroscopicité                            | : nulle   |
| Capillarité                               | : nulle   |
| Point de fusion                           | : >1000 °C (DIN 4102-17)  |
| Coefficient de dilatation thermique       | : $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (EN 13471)  |
| Chaleur spécifique                        | : 1000 J/(kg·K) (EN ISO 10456)  |
| Caractéristiques du FOAMGLAS®             |   |



## Fiche Produit



## FOAMGLAS® TAPERED T4+

Page: 2

Date: 12.03.2018

Remplace: 03.07.2017

www.foamglas.com

### 1. Caractéristiques du produit en fonction de la norme EN 13167 <sup>1)</sup>

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Masse volumique ( $\pm 10\%$ ) (EN 1602) | : 115 kg/m <sup>3</sup>          |
| Épaisseur (EN 823) $\pm 2$ mm            | : de 60 à 200 mm                 |
| Longueur (EN 822) $\pm 2$ mm             | : 600 mm                         |
| Largeur (EN 822) $\pm 2$ mm              | : 450 mm                         |
| Conductivité thermique (EN ISO 10456)    | : $\lambda_D \leq 0,041$ W/(m·K) |
| Réaction au feu (EN 13501-1)             | : Euroclasse A1                  |
| Charge ponctuelle (EN 12430)             | : PL $\leq 1,5$ mm               |
| Résistance à la compression (EN 826-A)   | : CS $\geq 600$ kPa              |
| Résistance à la flexion (EN 12089)       | : BS $\geq 450$ kPa              |
| Résistance à la traction (EN 1607)       | : TR $\geq 150$ kPa              |

<sup>1)</sup> Le marquage CE garantit la conformité avec les exigences essentielles obligatoires de CPD, comme le stipulent la norme EN 13167. Dans le cadre de la certification Keymark CEN, toutes les caractéristiques mentionnées sont certifiées par un tiers agréé, notifié et accrédité.

### 2. Caractéristiques supplémentaires du produit

|  |  |
|--|--|
| Diffusivité thermique à 0°C  | : $4,2 \times 10^{-7}$ m <sup>2</sup> /sec |
| FDES, Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire           | : certifié conforme à la norme NF P 01-010 |
| Étiquetage des matériaux de construction (arrêté du 19 avril 2011) | : A+                                       |
| BRE Green Guide Rating   | : A  |
| Certificat natureplus  | : 0406-1101-101-1                          |

### 3. Domaine d'application

TAPERED ROOF SYSTEM (TRS) – isolation à pente intégrée pour :

- sols
- sols par l'intérieur
- toitures-terrasses
- couvertures

\*  $\geq 60$  % du verre recycle comprennent du verre domestique sélectionné avec soin et des restes de production/coproduits sélectionnés avec soin.

Fiche Produit

# FOAMGLAS® READY TAPERED T4+



Page: 1      Date: 01.01.2019      Remplace: 00.00.0000      www.foamglas.com



FOAMGLAS® READY TAPERED T4+ est une plaque à pente intégrée composée de verre cellulaire FOAMGLAS® READY T4+. La direction de la pente est indiquée par une flèche, les plaques sont spécialement repérées et numérotées. La face supérieure du panneau est pourvue d'un revêtement spécial bitumé, qui permet de poser des lés d'étanchéité par soudure.

**Conditionnement**

|                         |           |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |     |     |     |     |     |     |     |
| épaisseur moyenne [mm]  | 60        | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 |
| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |     |     |     |     |     |     |     |
| épaisseur moyenne [mm]  | 140       | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |     |

Pentes standard: 1.1%, 1.3%, 1.7%, 2.0%, 2.8%, 3.0%, 3.3%, 4.0%, 4.4%, 5.6%, 6.7%.  
D'autres dimensions, épaisseurs et pentes peuvent être fournies sur demande.

**Caractéristiques générales de l'isolation thermique en verre cellulaire FOAMGLAS®**

- Description : L'isolation FOAMGLAS® est fabriquée à partir de verre recyclé (≥ 60%) et de matières premières abondantes dans la nature (sable, dolomite, chaux). FOAMGLAS® est un matériau minéral à 100% et ne contient pas de liant, de gaz ignifugeant ou de gaz nocif pour la couche d'ozone. FOAMGLAS® ne contient pas de COV ou autres substances volatiles.
- Réaction au feu (EN 13501-1) : Le matériau qui le compose est conforme à Euroclasse A1. Il est incombustible et ne dégage pas de fumées toxiques en cas d'incendie.
- Limites de température de service : de -265 °C à +430 °C
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau :  $\mu = \infty$  (EN ISO 10456)
- Hygroscopicité : nulle
- Capillarité : nulle
- Point de fusion : >1000 °C (DIN 4102-17)
- Coefficient de dilatation thermique :  $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  (EN 13471)
- Chaleur spécifique : 1000 J/(kg·K) (EN ISO 10456)

Caractéristiques du FOAMGLAS®

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Performance thermique à l'épreuve du temps  | Étanche à l'eau   | Résistant aux attaques   | Résistant à la compression  | Facile à découper   |
|  |  |  |  |  |
| Incombustible   | Étanche à la vapeur d'eau   | Dimensionnellement stable  | Résistant aux acides  | Écologique  |

## Fiche Produit



## FOAMGLAS® READY TAPERED T4+

Page: 2

Date: 01.01.2019

Remplace: 00.00.0000

www.foamglas.com

### 1. Caractéristiques du produit en fonction de la norme EN 13167 <sup>1)</sup>

|  |   |
|--|---|
| Masse volumique (± 10%) (EN 1602)      | : 115 kg/m <sup>3</sup>                 |
| Épaisseur moyenne (EN 823) ± 2 mm      | : de 60 à 200 mm                        |
| Longueur (EN 822) ± 5 mm               | : 600 mm                                |
| Largeur (EN 822) ± 2 mm                | : 450 mm                                |
| Conductivité thermique (EN ISO 10456)  | : $\lambda_D \leq 0,041$ W/(m·K)        |
| Réaction au feu (EN 13501-1)           | : Euroclasse E (Matériau Euroclasse A1) |
| Charge ponctuelle (EN 12430)           | : PL $\leq 1,5$ mm                      |
| Résistance à la compression (EN 826-A) | : CS $\geq 600$ kPa                     |
| Résistance à la flexion (EN 12089)     | : BS $\geq 450$ kPa                     |
| Résistance à la traction (EN 1607)     | : TR $\geq 150$ kPa                     |

<sup>1)</sup> Le marquage CE garantit la conformité avec les exigences essentielles obligatoires de CPD, comme le stipulent la norme EN 13167. Dans le cadre de la certification Keymark CEN, toutes les caractéristiques mentionnées sont certifiées par un tiers agréé, notifié et accrédité.

### 2. Caractéristiques supplémentaires du produit

|  |  |
|--|--|
| Diffusivité thermique à 0°C  | : $4,2 \times 10^{-7}$ m <sup>2</sup> /sec |
| FDES, Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire           | : certifié conforme à la norme NF P 01-010 |
| Étiquetage des matériaux de construction (arrêté du 19 avril 2011) | : A+                                       |
| BRE Green Guide Rating   | : A  |
| Certificat natureplus  | : 0406-1101-101-1                          |

### 3. Domaine d'application

READY BLOCK TAPERED ROOF SYSTEM (TRS) – isolation à pente intégrée pour :

- toitures (collage à froid sur béton avec PC® 500)
- toitures-terrasses
- sols
- sols par l'intérieur
- couvertures

Système permettant de poser directement des lés d'étanchéité par soudure.

Fiche produit

# FOAMGLAS® TAPERED T3+

Page: 1      Date: 01.03.2020      Remplace: 12.03.2018      www.foamglas.com



FOAMGLAS® TAPERED T3+ est une plaque à pente intégrée composée de verre cellulaire FOAMGLAS® T3+. La direction de la pente est indiquée par une flèche, les plaques sont spécialement repérées et numérotées.

es plaques sont fabriquées sur mesure pour chaque projet.

**Conditionnement (contenu par paquet)**

|                         |           |    |    |    |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |    |    |    |     |     |     |     |     |
| épaisseur moyenne [mm]  | 60        | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |

|                         |           |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |     |     |     |     |     |     |     |
| épaisseur moyenne [mm]  | 150       | 160 | 162 | 170 | 170 | 180 | 190 | 200 |

D'autres dimensions et épaisseurs sont disponibles sur demande.

## Caractéristiques générales de l'isolation thermique en verre cellulaire FOAMGLAS®

- |   |   |
|---|---|
| Description                               | : L'isolation FOAMGLAS® est fabriquée à partir de verre recyclé (≥ 60%)* et de matières premières abondantes dans la nature (sable, dolomite, chaux). FOAMGLAS® est un matériau minéral à 100% et ne contient pas de liant, de gaz ignifugeant ou de gaz nocif pour la couche d'ozone. FOAMGLAS® ne contient pas de COV ou autres substances volatiles. |
| Réaction au feu (EN 13501-1)              | : Le matériau qui le compose est conforme à Euroclasse A1. Il est incombustible et ne dégage pas de fumées toxiques en cas d'incendie.  |
| Limites de températures de service        | : de -265 °C à +430 °C  |
| Résistance à la diffusion de vapeur d'eau | : $\mu = \infty$ (EN ISO 10456)   |
| Hygroscopicité                            | : nulle   |
| Capillarité                               | : nulle   |
| Point de fusion                           | : >1000 °C (DIN 4102-17)  |
| Coefficient de dilatation thermique       | : $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (EN 13471)  |
| Chaleur spécifique                        | : 1000 J/(kg·K) (EN ISO 10456)  |

Caractéristiques du FOAMGLAS®



## Fiche produit

## FOAMGLAS® TAPERED T3+

Page: 2

Date: 01.03.2020

Remplace: 12.03.2018

www.foamglas.com



### 1. Caractéristiques du produit en fonction de la norme EN 13167 <sup>1)</sup>

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Masse volumique ( $\pm 15\%$ ) (EN 1602) | : 100 kg/m <sup>3</sup>          |
| Eaisseur moyenne (EN 823) $\pm 2$ mm     | : de 60 à 200 mm                 |
| Longueur (EN 822) $\pm 2$ mm             | : 600 mm                         |
| Largeur (EN 822) $\pm 2$ mm              | : 450 mm                         |
| Conductivité thermique (EN ISO 10456)    | : $\lambda_0 \leq 0.036$ W/(m·K) |
| Réaction au feu (EN 13501-1)             | : Euroclasse A1                  |
| Charge ponctuelle (EN 12430)             | : PL $\leq 1.5$ mm               |
| Résistance à la compression (EN 826-A)   | : CS $\geq 400$ kPa              |
| Résistance à la flexion (EN 12089)       | : BS $\geq 400$ kPa              |
| Résistance à la traction (EN 1607)       | : TR $\geq 150$ kPa              |
| Fluage (EN 1606)                         | : CC (1.5/1/50) 225              |

<sup>1)</sup> Le marquage CE garantit la conformité avec les exigences essentielles obligatoires de CPD, comme le stipulent les normes EN 13167 et EN 14305. Dans le cadre de la certification Keymark CEN, toutes les caractéristiques mentionnées sont certifiées par un tiers agréé, notifié et accrédité.

### 2. Caractéristiques supplémentaires du produit

|  |  |
|--|--|
| Déclaration Environnementale de Produit internationale (EPD) selon ISO 14025 et EN 15804 | : EPD-PCE-20150042-IBA1-DE   |
| FDES-INIES   | : en cours d'examination   |
| ACERMI-certificate   | : n° 16/023/1179 avec profil d'usage ISOLE I5-S2-O3-L3-E5 et sol SC1a,Ch |

### 3. Domaine d'application

TAPERED ROOF SYSTEM (TRS) – isolation à pente intégrée pour :

- sols
- sols par l'intérieur
- toitures-terrasses

\*  $\geq 60\%$  du verre recycle comprennent du verre domestique sélectionné avec soin et des restes de production/coproduits sélectionnés avec soin.

Fiche produit

# FOAMGLAS® READY TAPERED T3+

Page: 1      Date: 01.03.2020      Remplace: 01.01.2019      www.foamglas.com



FOAMGLAS® READY TAPERED T3+ est une plaque à pente intégrée composée de verre cellulaire FOAMGLAS® T3+. La direction de la pente est indiquée par une flèche, les plaques sont spécialement repérées et numérotées. La face supérieure du panneau est pourvue d'un revêtement spécial bitumé, qui permet de poser des lés d'étanchéité par soudure.

**Conditionnement (contenu par paquet)**

|                         |           |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |     |     |     |     |     |     |     |
| épaisseur moyenne [mm]  | 60        | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 |
| longueur x largeur [mm] | 600 x 450 |     |     |     |     |     |     |     |
| épaisseur moyenne [mm]  | 140       | 150 | 160 | 162 | 170 | 180 | 190 | 200 |

D'autres dimensions et épaisseurs sont disponibles sur demande.

## Caractéristiques générales de l'isolation thermique en verre cellulaire FOAMGLAS®

|   |  |
|---|--|
| Description                               | : L'isolation FOAMGLAS® est fabriquée à partir de verre recyclé (≥ 60%) et de matières premières abondantes dans la nature (sable, dolomite, chaux). FOAMGLAS® est un matériau minéral à 100% et ne contient pas de liant, de gaz ignifugeant ou de gaz nocif pour la couche d'ozone. FOAMGLAS® ne contient pas de COV ou autres substances volatiles. |
| Réaction au feu (EN 13501-1)              | : Le matériau qui le compose est conforme à Euroclasse A1. Il est incombustible et ne dégage pas de fumées toxiques en cas d'incendie.   |
| Limites de températures de service        | : de -265 °C à +430 °C   |
| Résistance à la diffusion de vapeur d'eau | : $\mu = \infty$ (EN ISO 10456)  |
| Hygroscopicité                            | : nulle  |
| Capillarité                               | : nulle  |
| Point de fusion                           | : >1000 °C (DIN 4102-17)   |
| Coefficient de dilatation thermique       | : $9 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ (EN 13471)   |
| Chaleur spécifique                        | : 1000 J/(kg·K) (EN ISO 10456)   |

Caractéristiques du FOAMGLAS®

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Performance thermique à l'épreuve du temps  | Étanche à l'eau   | Résistant aux attaques   | Résistant à la compression  | Facile à découper   |
|  |  |  |  |  |
| Incombustible   | Étanche à la vapeur d'eau   | Dimensionnellement stable  | Résistant aux acides  | Écologique  |

## Fiche produit



## FOAMGLAS® READY TAPERED T3+

Page: 2

Date: 01.03.2020

Remplace: 01.01.2019

www.foamglas.com

### 1. Caractéristiques du produit en fonction de la norme EN 13167 <sup>1)</sup>

|  |   |
|--|---|
| Masse volumique ( $\pm 15\%$ ) (EN 1602) | : 100 kg/m <sup>3</sup>                 |
| Eaisseur (EN 823) $\pm 2$ mm             | : de 60 à 200 mm                        |
| Longueur (EN 822) $\pm 2$ mm             | : 600 mm                                |
| Largeur (EN 822) $\pm 2$ mm              | : 450 mm                                |
| Conductivité thermique (EN ISO 10456)    | : $\lambda_D \leq 0.036$ W/(m·K)        |
| Réaction au feu (EN 13501-1)             | : Euroclasse E (Matériau Euroclasse A1) |
| Charge ponctuelle (EN 12430)             | : PL $\leq 1.5$ mm                      |
| Résistance à la compression (EN 826-A)   | : CS $\geq 500$ kPa                     |
| Résistance à la flexion (EN 12089)       | : BS $\geq 400$ kPa                     |
| Résistance à la traction (EN 1607)       | : TR $\geq 150$ kPa                     |
| Fluage (EN 1606)                         | : CC (1.5/1/50) 225                     |

<sup>1)</sup> Le marquage CE garantit la conformité avec les exigences essentielles obligatoires de CPD, comme le stipulent les normes EN 13167 et EN 14305. Dans le cadre de la certification Keymark CEN, toutes les caractéristiques mentionnées sont certifiées par un tiers agréé, notifié et accrédité.

### 2. Caractéristiques supplémentaires du produit

|  |   |
|--|---|
| Déclaration Environnementale de Produit internationale (EPD) selon ISO 14025 et EN 15804 | : EPD-PCE-20150042-IBA1-DE  |
| FDES-INIES   | : en cours d'examination  |
| ACERMI-certificate   | : n° 17023/1215 avec profil d'usage ISOLE I5-S2-O3-L3-E5 et sol SC1a,Ch |

### 3. Domaine d'application

READY BLOCK TAPERED ROOF SYSTEM (TRS) – isolation à pente intégrée pour :

- toitures (collage à froid sur béton avec PC® 500 ou PC® SK-FIX)
- toitures-terrasses
- sols
- sols par l'intérieur

Système permettant de poser directement des lés d'étanchéité par soudure.

Fiche technique de produit

# PC® 11

## Colle bitumeuse à froid

Page : 1

Date : 31.03.2015

Remplace : 15.12.2014

www.foamglas.com



### 1. Utilisation et description

La PC® 11 est une colle bitumeuse à froid monocomposant, destinée au collage des plaques FOAMGLAS®, des FOAMGLAS® READY BLOCKS et des panneaux FOAMGLAS® READY BOARDS sur les tôles profilées.

La colle PC® 11 est plasto-élastique permanente et résistante à l'usure, avec une bonne adhérence sur différents matériaux.



### 2. Mise en œuvre

#### 2.1 Préparation du support de collage

Le support doit être sec, propre et exempt d'huile et de graisse. Aucune couche d'adhérence n'est nécessaire.

#### 2.2 Préparation de l'adhésif et mode d'utilisation

La colle PC® 11 est prête à l'emploi et est appliquée sur les ondes supérieures de la tôle trapézoïdale en acier, au moyen d'une buse spéciale à deux orifices. Les appareils les plus fréquemment utilisés pour l'application de la colle PC® 11 sont une pompe adéquate. La pompe est à contrôle électrique. La colle doit être appliquée en 2 cordons sur toutes les ondes supérieures.

#### 2.3 Nettoyage des outils et des appareils

Les outils, la pompe et la buse doivent être nettoyés au white-spirit et/ou selon les instructions du fabricant.

#### 2.4 Sécurité des produits

Toutes les fiches de données de sécurité (MSDS) sont disponibles. Elles sont à l'intention d'une utilisation sûre des produits et d'une élimination des déchets correcte par le client.

### 3. Conditionnement et stockage

Bidon de 28 kg (poids net)

Boudin de 3,0 kg (8 boudins / conditionnement)

Boudin de 600 ml

- Conserver au frais et au sec, dans le bidon bien fermé.
- Protéger le produit contre la chaleur et l'exposition directe aux rayons du soleil.
- Tenir à l'écart des flammes et des étincelles.

Fiche technique de produit

# PC® 11

## Colle bitumeuse à froid

Page : 2      Date : 31.03.2015      Remplace : 15.12.2014      www.foamglas.com



### 4. Consommation

Avec 8 cordons de collage par mètre : env. 1,0 kg/m<sup>2</sup> (env. 700 g/m<sup>2</sup> sur surface plane et env. 300 g/m<sup>2</sup> pour les joints).

Ces quantités doivent être considérées comme valeurs indicatives. Elles dépendent des propriétés de surface, des méthodes d'application, de l'épaisseur et des dimensions de l'isolation ainsi que des conditions de chantier, etc.

### 5. Propriétés

|   |  |
|---|--|
| Type  | colle monocomposante bitumeuse                         |
| Base  | mélange bitume / solvant avec matériaux de remplissage |
| Consistance   | pâteux   |
| Températures limites de service                     | de - 30 °C à + 80 °C                                   |
| Températures limites d'application (air + substrat) | de + 5 °C à + 40 °C (pas sur des surfaces gelées)      |
| Durée du traitement                                 | env. 5 à 30 minutes                                    |
| Temps de prise                                      | env. 12 heures   |
| Temps de séchage                                    | plusieurs jours  |
| Densité   | 1,22 kg/dm <sup>3</sup>                                |
| Couleur   | noir   |
| Résistance à la diffusion de vapeur d'eau           | $\mu = \text{env. } 50\,000$                           |
| Solubilité dans l'eau                               | insoluble après séchage complet                        |
| Solvant   | butylacetate < 14 %                                    |
| Réaction au feu (EN 13501-1)                        | –  |
| COV   | < 170 g/l  |
| Giscode   | –  |

Les propriétés physiques indiquées sont des valeurs moyennes mesurées sur le produit sortant d'usine. Ces données peuvent subir des modifications en raison du mode de pose, de l'épaisseur de la couche et des conditions atmosphériques pendant et après la pose, en particulier la température, le taux d'humidité, l'ensoleillement, le vent, etc.

Des informations complémentaires peuvent être trouvées dans nos spécifications techniques (TDS). Nos responsabilités et obligations sont exclusivement soumises à nos seules conditions générales de vente et ne sont pas étendues au contenu de nos documents techniques ni aux conseils donnés par nos services techniques.

## FICHE TECHNIQUE n°2379




Fabricant : **ETANCO (FRANCE)**

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

### Désignation de la vis

## PERFIX 2,5 TF PH2 / ZN Ø 4,2xL mm

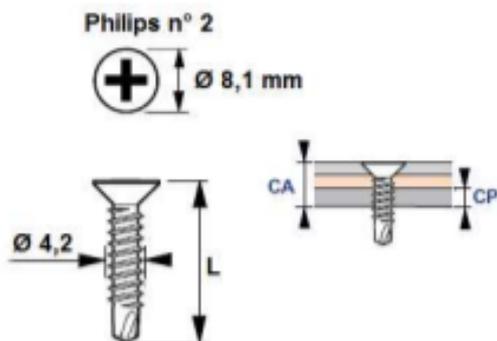

### Description

Vis autoperceuse Ø 4,2 mm - Pointe foret

Pas 1,4 mm

Tête Fraisée Ø 8,1 mm naturelle ou laquée par

Epoxy cuit au four

Empreinte Phillips n°2

DIN 7504 P

### Capacité de perçage CP

0,75 à 2.5 mm de tôle Acier

### Longueur et Capacité Assemblage (mm) et empreinte

| Ø et L   | CA maxi |
|----------|---------|
| 4,2 x 13 | 6       |
| 4,2 x 16 | 9       |
| 4,2 x 19 | 12      |
| 4,2 x 22 | 15      |
| 4,2 x 25 | 18      |
| 4,2 x 32 | 24      |
| 4,2 x 38 | 30      |

Matière, revêtement et résistance à la corrosion selon NF EN 3231 (2) :

• **ZN** : Acier cémenté zingué (3 à 5 µm de zinc)

Résistance à la corrosion : Sans garantie

Nous déconseillons l'utilisation des vis en acier laqué dans les atmosphères extérieures autres que les suivantes : Rurale non polluée, urbaine ou industrielle normale, marine de 10 à 20 km du bord de mer.

### Application

Fixation pour menuiserie Acier.

### Résistance à l'arrachement Pk en daN

(selon NF P 30-310)

| Tôles support (Acier S320) en mm |            |           |            |            |            |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 2x0,75                           | 3x0,75     | 1         | 1,5        | 2          | 2,5        |
| <b>144</b>                       | <b>202</b> | <b>48</b> | <b>142</b> | <b>210</b> | <b>392</b> |

Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité

### Outillage préconisé

- Visseuse FEIN SCS 4.8-25 puissance 400 W mini avec limiteur de couple (butée de profondeur)
- Embout de vissage : Empreinte Phillips n°2

### Marquage

Sur conditionnement :

PERFIX 2,5 TF Ph 2/ ZN – Ø 4,2 x L + code

Ou COLORVIS 2,5 TF Ph 2/ ZN – Ø 4,2 x L + code

### Contrôle – qualité

Linéaire

**FICHE TECHNIQUE n°4449**

**Fabricant : ETANCO (FRANCE)**

 Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex  
 Tel. : 01 34 80 52 00 – Fax : 01 30 71 01 89

**Désignation de la vis**
**DRILLNOX 4.5 TF A2 TX 25 Ø 4,8x25**
**Application :**

Fixation de plaque fibres-ciment sur pannes métalliques


**Description :**

 Vis autoperceuse Ø 4.8 mm bi-métal  
 Tête Fraisée de Ø 9.2 mm avec ribs sous tête,  
 empreinte creuse à 6 lobes « Torx 25 »  
 Pas de 1.59 mm.

**Capacité de perçage (CP) :**

1.5 à 4.5 mm sur tôle acier.

**Matière :**

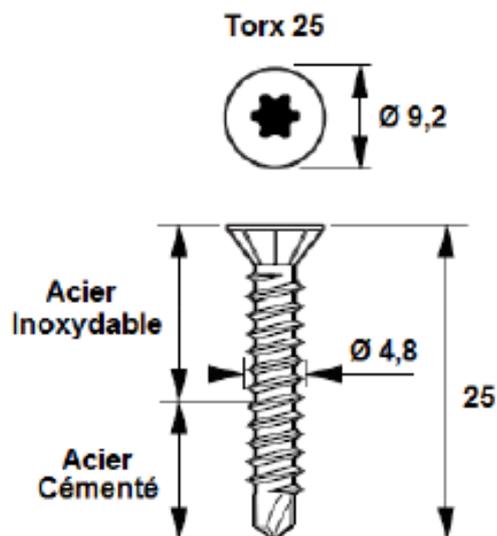 Corps de vis : Acier Inoxydable austénitique A2 Aisi 304  
 - 1.4301 - X5 Cr Ni  
 Pointe foret et premiers filets : Acier cémenté

**Matière, revêtement et Essais de résistance à la corrosion :**

- **A2** : Acier inoxydable austénitique A2 AISI 304

Résistance à la corrosion par test Kesternich Dioxyde de soufre avec humidité sous condensation générale selon la Norme NF EN 3231 (2 t) :

Résiste à plus de 30 Cycles sans apparition de rouille rouge

Essai au BS (Brouillard salin) selon la norme NF ISO 9227 (mars 2007) :

Aucune trace de rouille rouge après 1000 heures.

Pointe acier avec revêtement de surface :

Résistance à la corrosion de la pointe et les premiers filets en acier revêtu : 200 heures HBS.

**Temps de Perçage t (s) :**

Conditions: a) Matériaux testés : Acier de construction S355 JR

b) Outillage utilisé : Test de perçage avec SCS Fein 6,3-19X de puissance 400 W mini avec limiteur de couple et jauge de profondeur.

| Test de perçage     | Unité | Ø 4,8  | Ø 5,5  | Ø 6,3 & 6,5 |
|---------------------|-------|--------|--------|-------------|
| Temps de perçage    | s/mm  | < 2    | < 2    | < 2         |
| Vitesse de rotation | Rpm   | 2000 * | 2000 * | 2000 *      |
| Charge axiale       | daN   | 16     | 20     | 27          |

\* Réelle sous charge : 1800 tr / min

**FICHE TECHNIQUE n°4449**

**Capacité de perçage, diamètre, longueur en (mm) et conditionnement :**

| Capacité de Perçage CP | Ø x Longueur | Capacité d'Assemblage CA maxi | Tête Fraisée TF | Conditionnement |
|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1,5 à 4,5              | 4,8 x 25     | 12                            | 9.2             | 100             |

**Résistance Caractéristique (valeur en daN) :**  $\bar{x} = 727 \text{ daN}$ 

**Cisaillement pur – 0.6 x Rm (valeur en daN) :**  $\bar{x} = 554 \text{ daN}$ 

**Torsion à la rupture (valeur en Nm) :**  $\bar{x} = 6 \text{ Nm}$ 

**Valeurs de test à l'arrachement pur (Pk en daN) - Conforme à la norme NF P 30-310.**

| Epaisseur du support (mm) - Acier S280 |         |         |
|--|---------|---------|
| 1.5 mm                                 | 2 mm    | 2.5 mm  |
| 240daN                                 | 403 daN | 565 daN |

Les valeurs indiquées n'intègrent pas de coefficients de sécurité


**Outillage de pose :**

 Visseuse FEIN SCS 6,3 -19X de puissance mini 400 W avec limiteur de couple et jauge de profondeur.  
 Embout de vissage : Porte embout et embout de vissage Torx 25

**Marquage - Etiquetage :**

DRILLNOX 4,5 TF A2 TX25 - Ø 4,8 x 25 + code

**Contrôle de la qualité :**

ISO 9001 : 2015

# Rapport d'enquête technique

PITTSBURGH CORNING France SAS

Centre d'affaires Renaissance  
8 rue de la Renaissance  
92160 ANTONY

## Système Compact Fixing FOAMGLAS Couverture en grands éléments métalliques à joint debout

Rapport établi dans le cadre de notre mission définie dans le contrat n° 210268080000024 signé le 12/02/2021  
(DEV2102680800000067/0)

### Enquête de Technique Nouvelle

n° 210268080000024  
valable jusqu'au 31/01/2025

**N° D'AFFAIRE : 210268080000024**

**DESIGNATION : COMPACT FIXING JOINTS DEBOUTS**

**DATE DU RAPPORT : 13/01/2022**

**REFERENCE DU RAPPORT : ANC22-025 AD/AT**

**NOMBRE DE PAGES : 7**

**AUTEUR DU RAPPORT : ALEXIS DUBOIS**

**Tél : (+33) 1 30 12 82 27 - ✉ alexis.dubois@socotec.com**

**Ce rapport annule et remplace le rapport n° ANC/18/606 MJG**

## Sommaire

|  |   |
|--|---|
| 1. OBJET.....  | 3 |
| 2. DESCRIPTION SUCCINTE DU PROCEDE .....               | 3 |
| 3. DOCUMENTS DE REFERENCE.....                         | 4 |
| 4. DOMAINE D'EMPLOI ACCEPTE .....                      | 4 |
| 5. ETUDE PREALABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROCEDE ..... | 5 |
| 6. REMARQUES COMPLEMENTAIRES .....                     | 6 |
| 7. ELEMENTS A DEMANDER SUR CHANTIER .....              | 6 |
| 8. VISITES D'OUVRAGES REALISEES.....                   | 6 |
| 9. FABRICATION ET CONTROLES .....                      | 6 |
| 10. JUSTIFICATION EXPERIMENTALE .....                  | 7 |
| 11. AVIS PREALABLE DE SOCOTEC.....                     | 7 |

## 1. OBJET

La Société PITTSBURGH CORNING France SAS a demandé à SOCOTEC Construction de formuler un avis préalable d'ordre technique sur le procédé « COMPACT FIXING - Couverture en grands éléments métalliques à joint debout », dans le cadre de la mission définie par le contrat n° 21026808000024.

Cette demande vient en renouvellement, et annule et remplace, l'avis formulé en 2017 dans le cadre du dossier n° 1709CCSDM000007.

Cet avis d'ordre technique se limite à l'aspect solidité et étanchéité du procédé et ne vise pas les domaines tels que la sécurité au feu, l'isolation thermique ou phonique.

Le présent rapport a pour objet de faire connaître le résultat de cet avis technique destiné aux intervenants SOCOTEC Construction.

## 2. DESCRIPTION SUCCINTE DU PROCEDE

Le procédé COMPACT FIXING FOAMGLAS « Couverture en grands éléments métalliques à joint debout », dit « COMPACT FIXING Joint debout », est un procédé de couverture chaude.

Les panneaux isolants en verre cellulaire FOAMGLAS, posés sans fixation traversante, constituent le support direct des feuilles et longues feuilles métalliques à joint debout qui sont posées sans lame d'air de ventilation en sous face.

Les plaques de la gamme FOAMGLAS s'emploient en un ou plusieurs lits d'isolation d'épaisseur totale maximum de 360 mm. Elles sont fixées par EAC exempt de bitume oxydé visé dans un Avis Technique ou Document Technique d'Application d'étanchéité :

- Plaques nues : FOAMGLAS T3+ et FOAMGLAS T4+,
- Plaques surfacées : FOAMGLAS READY BLOCK T3+ et FOAMGLAS READY BLOCK T4+.

Les panneaux FOAMGLAS READY BLOCK sont également désignés par FOAMGLAS® READY sans modification de produit.

Le système COMPACT FIXING Joint debout permet d'assurer, en partie courante, la liaison entre les différents éléments de la couverture :

- entre feuilles métalliques et isolant FOAMGLAS : par des pattes de fixation fixes ou coulissantes fixées dans des plaquettes métalliques ancrées sur l'isolant et maintenues par une membrane soudée en plein sur l'isolant surfacé de bitume,
- entre isolant FOAMGLAS et le support : par collage au bitume chaud.

En rive, à l'égout et au faîtage de la couverture, la liaison des pattes de fixation au support est assurée par des fixations ancrées dans l'élément porteur par l'intermédiaire de cornières en acier galvanisé en forme de U.

Le complexe de couverture comprend, de l'intérieur vers l'extérieur :

- un élément porteur (en béton, acier ou bois), recouvert d'une feuille bitume SBS dans le cas des éléments en éléments porteur en bois,
- de panneaux isolants FOAMGLAS, collés au bitume, surfacés par un glacis de bitume, et sur lesquels sont encastrées et collées des platines métalliques FOAMGLAS,
- une membrane bitumineuse soudée en pleine adhérence,
- des pattes de fixation (fixes ou coulissantes) ancrées sur les platines métalliques FOAMGLAS,
- un écran de désolidarisation des feuilles métalliques,
- les feuilles et longues feuilles à joint debout, constituant le plan d'étanchéité de la couverture.

Ce procédé est destiné à la réalisation de couvertures en travaux neufs et rénovation, de tous types de bâtiments à versants plans ou courbes, quelles que soient leurs destinations.

La conception du procédé COMPACT FIXING « Couverture en grands éléments métalliques à joint debout » permet d'assimiler le revêtement d'étanchéité (membrane bitumineuse soudée en plein sur les panneaux FOAMGLAS) à :

- un écran de sous-toiture en climat de plaine,
- une étanchéité complémentaire en climat de montagne, au sens du Guide des couvertures en climat de montagne, édition corrigée de juin 2011 du cahier 2267-1 (1988).

La pose du procédé COMPACT FIXING Joint debout doit être effectuée par des entreprises dûment averties de ses particularités. Ce procédé fait appel à des compétences d'étanchéité et de couverture.

L'assistance technique de la société PITTSBURGH CORNING France doit être demandée par les entreprises de pose au démarrage des chantiers.

Les panneaux isolants en verre cellulaires FOAMGLAS sont produits par PITTSBURGH CORNING dans son usine de Tessenderlo en Belgique et sont distribués par PITTSBURGH CORNING France SAS. Ils font l'objet du DTA n°5.2/17-2587\_V1 en tant que panneaux isolants non porteurs support d'étanchéité.

La société PITTSBURGH CORNING France SAS est en mesure de fournir une assistance technique aux entreprises, tant pour la conception de la toiture que pour sa mise en œuvre.

En climat de plaine, le procédé COMPACT FIXING Joint debout ne s'applique pas aux couvertures en feuilles et longues feuilles de zinc à joint debout de la société Umicore Building Products France qui bénéficie en collaboration avec la société Pittsburgh Corning France SAS d'un DTA n° 5/15-2472 « VMZ TOITURE COMPACTE ».

### 3. DOCUMENTS DE REFERENCE

La société PITTSBURGH CORNING France SAS a établi un Cahier des Charges Système COMPACT FIXING « Couverture en grands éléments métalliques à joint debout », édition janvier 2022, comportant 53 pages.

Les principales évolutions, par rapport à la version précédente, concernent :

- Intégration des TAN grandes portées conformes aux Cahier CSTB 3537\_V2.
- Intégration des TAN perforées conformes au NF DTU 43.3.
- Intégration de précisions sur les TAN en locaux à forte et très forte hygrométrie.
- Intégration de la possibilité de mise en œuvre d'une étanchéité provisoire sur TAN, avant la mise en œuvre du procédé.
- Intégration des panneaux OSB.
- Intégration des éléments porteurs CLT.
- Intégration des locaux à forte et très forte hygrométrie sur élément porteur bois.
- Intégration des limites de vent extrême en dépression du procédé selon les NV 65 modifiée et des précisions sur le dimensionnement des plaquettes FOAMGLAS.
- Intégration des références de fixation des chevrons sur les plaquettes FOAMGLAS.
- Clarification et modification des dispositions particulières de pose du procédé en climat de montagne.

L'ensemble des panneaux FOAMGLAS visés par la présente Enquête sont visés au DTA n°5.2/17-2587\_V1 en tant que panneaux isolants non porteurs support d'étanchéité.

### 4. DOMAINE D'EMPLOI ACCEPTE

Identique aux domaines et limites d'emploi proposés dans le Cahier des Charges, document de référence, pour des ouvrages réalisés en France européenne :

- sur des locaux à faible, moyenne, forte et très forte hygrométrie (cf. restrictions ci-après pour les fortes et très fortes hygrométries),
- en climat de plaine et en climat de montagne (cf. restrictions ci-après pour le climat de montagne).

Les éléments porteurs admissibles peuvent être :

- en maçonnerie, de type A, B ou C conformes à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12),
- en bois et panneaux à base de bois conformes à la norme NF P 84-207 (DTU 43.4) ou non traditionnels bénéficiant d'un Avis Technique visant l'emploi en support de revêtement d'étanchéités tels que les panneaux structuraux CLT,
- en panneaux OSB tels que définis dans les « Recommandations Professionnelles Isolation thermique des sous-faces des toitures chaudes à élément porteur en bois relevant du NF DTU 43.4 » (juillet 2014),
- en tôles d'acier nervurées pleines, conformes à la norme NF P 84-206 (DTU 43.3).

Le système de fixation « Compact Fixing FOAMGLAS® » peut être employé en toutes zones de vent et sur tous sites en France métropolitaine pour une hauteur de bâtiment inférieure ou égale à 20 m dans les conditions de la méthode simplifiée des règles NV65.

L'espacement des plaquettes (mini 170 mm et maxi 500 mm) est fonction de l'entraxe des joints debout (environ 520 mm pour une largeur de feuille maxi 600 mm) et des contraintes de tenues au vent définies à partir des règles NV 65 modifiées en tenant en compte d'un vent perpendiculaire aux génératrices. La valeur admissible au vent extrême de tenue à l'arrachement d'une plaquette « Compact Fixing » est de 57 daN.

Le système compact Fixing Foamglas est limité au vent extrême selon les règles NV 65 modifiée :

- ⇒ 2284 Pa pour un entraxe des joints debout de 520 mm (largeur de feuille 600 mm) et d'un espacement de plaquette de 480 mm

- ⇒ 2633 Pa dans le cas d'un pare-vapeur cloué sur élément porteur bois ou panneau à base de bois (cf. § 4.1.1)
- ⇒ 3666 Pa dans le cas d'une étanchéité provisoire par la mise en place d'une membrane autoadhésif sur les tôles d'acier nervurée avant la pose du Foamglas (cf. § 3.7.2)

Les limites de longueurs de rampants et de pentes d'un ouvrage réalisé avec le procédé COMPACT FIXING Joint debout sont celles induites par les feuilles métalliques mises en œuvre, en fonction de la zone de concomitance vent/pluie, de la situation de l'ouvrage, ainsi que du climat concerné (plaine ou montagne).

La pente maximale admissible est de 173 %.

Dans le cas d'une réalisation sur un bâtiment de hauteur supérieure à 20 m, une étude particulière doit être réalisée par PITTSBURGH CORNING France SAS. Ces réalisations ne sont pas visées par le présent avis.

Les feuilles métalliques en zinc sont impérativement protégées en sous-face. La nature et les caractéristiques de ce traitement doivent faire l'objet d'un accord conjoint entre le fabricant de zinc et PITTSBURGH CORNING France SAS.

#### Cas particulier des locaux à forte et très forte hygrométrie :

Les locaux à forte et très forte hygrométrie imposent des restrictions concernant les éléments porteurs :

- Dispositions particulières pour les éléments porteurs en bois et panneaux à base de bois (cf. § 2.1.3.2 du document de référence)
- Sont admissibles les éléments porteurs en maçonnerie ou tôles d'acier nervurées pleines ou perforées (cf. § 2.1.2.2 du document de référence)

#### Cas particulier des ouvrages réalisés en climat de montagne (altitude > 900 m) :

(cf § 4.7 du Cahier des Charges, document de référence)

Les couvertures en climat de montagne devront respecter les dispositions prévues au Guide des couvertures en climat de montagne, édition corrigée de juin 2011 du cahier 2267-1 (1988).

Le procédé COMPACT FIXING Joint debout doit faire l'objet d'une étude particulière qui doit être validée par PITTSBURGH CORNING France SAS. Cette étude doit notamment prendre en compte les charges permanentes, les charges de neige extrêmes et la résistance admissible au cisaillement des plaquettes de 66 daN.

Le revêtement assurant la fonction d'étanchéité complémentaire est une membrane à base de bitume modifié SBS, identifiée dans un Avis Technique d'étanchéité de résistance au poinçonnement I4 minimum et d'épaisseur 3 mm.

Le procédé prévoit systématiquement une étanchéité complémentaire renforcée sur chanlatte (bi-couche) :

- ⇒ Pour les altitudes ≤ 2000 m, une bande d'étanchéité complémentaire est mise en œuvre sur toute la surface des chanlattes trapézoïdales dans le sens de la pente selon les dispositions du § 4.7.3 du Cahier des charges.
- ⇒ Pour les altitudes > 2000 m, une seconde membrane d'étanchéité est mise en œuvre sur toute la surface de la toiture, enjambant les chanlattes trapézoïdales selon les dispositions du §4.7.4 du cahier des charges.

Pour les altitudes ≤ 2000 m, bien que ces dispositions correspondent en partie courante (entre chanlattes) à une étanchéité complémentaire simple au sens du Guide des Couvertures en Climat de Montagne, édition corrigée de juin 2011 du Cahier du CSTB 2267-1 (1988), la présence du Foamglas collé à l'EAC en sous-face permet de considérer l'ensemble comme une étanchéité complémentaire renforcée au sens du Guide.

Les restrictions de pente (tableau 19 du guide des couvertures en climat de montagne) et de longueur de rampant (15 m en projection horizontale) s'appliquent. Les systèmes de raccords transversaux autorisés sont précisés au § 2.3.2.5 Guide des couvertures en climat de montagne.

Le Cahier des Charges, document de référence, renvoie à des « Cahiers des Charges approuvés par un contrôleur technique ». Dans le cadre de cet avis, SOCOTEC Construction ne reconnaît que les procédés sur lesquels SOCOTEC Construction a émis un avis favorable (avec rapport) dans le cadre d'une de ses Enquêtes de Techniques Nouvelles, sous réserve que les domaines d'emploi soient compatibles avec le procédé COMPACT FIXING Joint debout et que leurs dates d'échéance ne soient pas dépassées.

## **5. ETUDE PREALABLE A LA MISE EN ŒUVRE DU PROCÉDE**

Le dimensionnement du complexe de couverture aux charges climatiques (neige, vent) doit être réalisé chantier par chantier, sur la base des règles NV 65 modifiées et des éléments de dimensionnements figurant au § 2.4 et du § 4.7.1 (pour la montagne) du Cahier des Charges, document de référence.

Il doit tenir compte des éventuelles accumulations de neige sur la couverture.

Ce dimensionnement doit impérativement être vérifié. Il concerne notamment la densité des plaquettes FOAMGLAS, en partie courante de couverture, ainsi qu'aux points singuliers (faîtage, rives, égout, sorties de toitures...),

En aucun cas, le nombre de plaquettes FOAMGLAS ne peut être inférieur à 4 unité/m<sup>2</sup> en partie courante.

En cas de rénovation, l'aptitude de l'élément porteur à reprendre les nouvelles charges doit impérativement être vérifiée.

## 6. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

Le respect des préconisations du Cahier des Charges COMPACT FIXING « Couverture en grands éléments métalliques à joint debout », document de référence, est impératif.

Le procédé COMPACT FIXING Joint debout fait appel à des compétences d'étanchéité et de couverture. Il nécessite impérativement une parfaite coordination entre les deux corps de métier :

- en phase conception, pour l'étude et le dimensionnement des différents éléments (plaquettes FOAMGLAS, calepinage, etc...),
- en phase réalisation, pour la réception contradictoire de la localisation des plaquettes et du calepinage de la couverture avant la fin du travail de l'étancheur.

Se reporter au § 7 du Cahier des Charges, document de référence, pour le détail.

La bonne maîtrise des échanges hygrothermiques à travers le complexe de couverture interdit généralement de disposer des matériaux isolants thermiques en sous-face du complexe formé par le procédé COMPACT FIXING Joint debout, qu'ils soient plaqués directement sous l'élément porteur (quelle que soit la nature de ce dernier) ou posés en faux plafond avec un plénum (ventilé ou non).

Dans le cas d'une réalisation en climat de montagne, la (ou les) entreprise(s), de couverture et d'étanchéité, devra(ont) justifier de connaissances et de pratiques des particularités des couvertures en climat de montagne. Par ailleurs, l'étude spécifique au chantier devra être validée par PITTSBURGH CORNING France SAS.

Dans le cas d'un élément porteur en bois, une feuille en bitume SBS armé doit être interposée entre l'élément porteur et les panneaux FOAMGLAS (cf. § 4.1.1 du Cahier des Charges, document de référence).

Les supports bois et dérivés du bois admissibles sont ceux décrits au DTU 43.4, ou bénéficiant d'un Avis Technique validant l'emploi en support d'étanchéité.

Les caractéristiques des panneaux OSB sont décrites au § 2.1.3 du Cahier des Charges, document de référence.

Les éléments porteurs en bois ou en panneaux à base de bois, doivent être, avant leur mise en œuvre, stockés à l'abri des intempéries et isolés du sol.

Au moment de la pose des panneaux et de la mise en œuvre de l'étanchéité, l'humidité des panneaux ne doit pas être supérieure aux valeurs spécifiées par les fabricants.

La mise hors d'eau des panneaux, qui est normalement assurée par l'entreprise chargée de la pose des éléments porteurs, doit être exécutée immédiatement après la pose des panneaux.

Aucune mise en œuvre ne doit être entreprise par temps de pluie.

## 7. ELEMENTS A DEMANDER SUR CHANTIER

Dans le cadre des missions de Contrôle Techniques, doivent être demandés les éléments suivants :

- Note de calcul de la densité des plaquettes FOAMGLAS
- La Fiche Technique des fixations utilisées pour la mise en œuvre des pattes de fixation des feuilles de zinc à joint debout s sur les plaquettes FOAMGLAS (cf. § 3.2 du Cahier des Charges, document de référence).
- Plan de calepinage des plaquettes (réalisé en coordination entre l'étancheur et le couvreur).

## 8. VISITES D'OUVRAGES REALISEES

Le procédé COMPACT FIXING Joint debout a fait l'objet de réalisations variées depuis son lancement, dont certaines ont été visitées par SOCOTEC Construction dans le cadre des instructions successives de la présente Enquête.

## 9. FABRICATION ET CONTROLES

L'usine PITTSBURGH CORNING de Tessenderlo en Belgique où sont fabriqués les panneaux isolants FOAMGLAS fait l'objet d'une certification ISO 9001.

Le processus de fabrication intègre des autocontrôles précisément décrits, tant en nature qu'en fréquence, décrits dans le DTA FOAMGLAS.

La traçabilité des produits est assurée.

## 10. JUSTIFICATION EXPERIMENTALE

Cf. § 6 du Cahier des Charges, document de référence.

## 11. AVIS PREALABLE DE SOCOTEC

SOCOTEC Construction émet un avis préalable favorable sur l'utilisation du procédé COMPACT FIXING « Couverture en grands éléments métalliques à joint debout » dans le domaine d'emploi accepté, cet avis s'inscrivant dans la perspective de la réalisation, par SOCOTEC Construction, de missions de contrôle technique sur des opérations de constructions particulières.

Cet avis reste valable pour autant :

- que le procédé COMPACT FIXING Joint debout ne subisse pas de modifications,
- qu'il n'y ait pas de modifications aux prescriptions réglementaires actuelles,
- que les contrôles des produits et leur mise en œuvre soient régulièrement assurés,
- qu'il ne soit pas porté à la connaissance de SOCOTEC des désordres suffisamment graves pouvant remettre en cause le présent avis.

Cet avis deviendrait caduc en cas de délivrance d'un Avis Technique ou Document Technique d'Application pour le procédé. De ce fait en climat de plaine, le procédé COMPACT FIXING Joint debout ne s'applique pas aux couvertures en feuilles et longues feuilles de zinc à joint debout de la société Umicore Building Products France qui bénéficie en collaboration avec la société Pittsburgh Corning France SAS d'un DTA n°5/15-2472 « VMZ TOITURE COMPACTE ».

La date d'échéance de validité de cet avis est le 31/01/2025.



**Alexis DUBOIS**  
Expert Technique National  
Etanchéité de toiture - Couverture - Cuvelage - Réservoir